




CRPT-1702.

El documento debe incluir un sangrado de 3 mm e imágenes a 300 ppp.

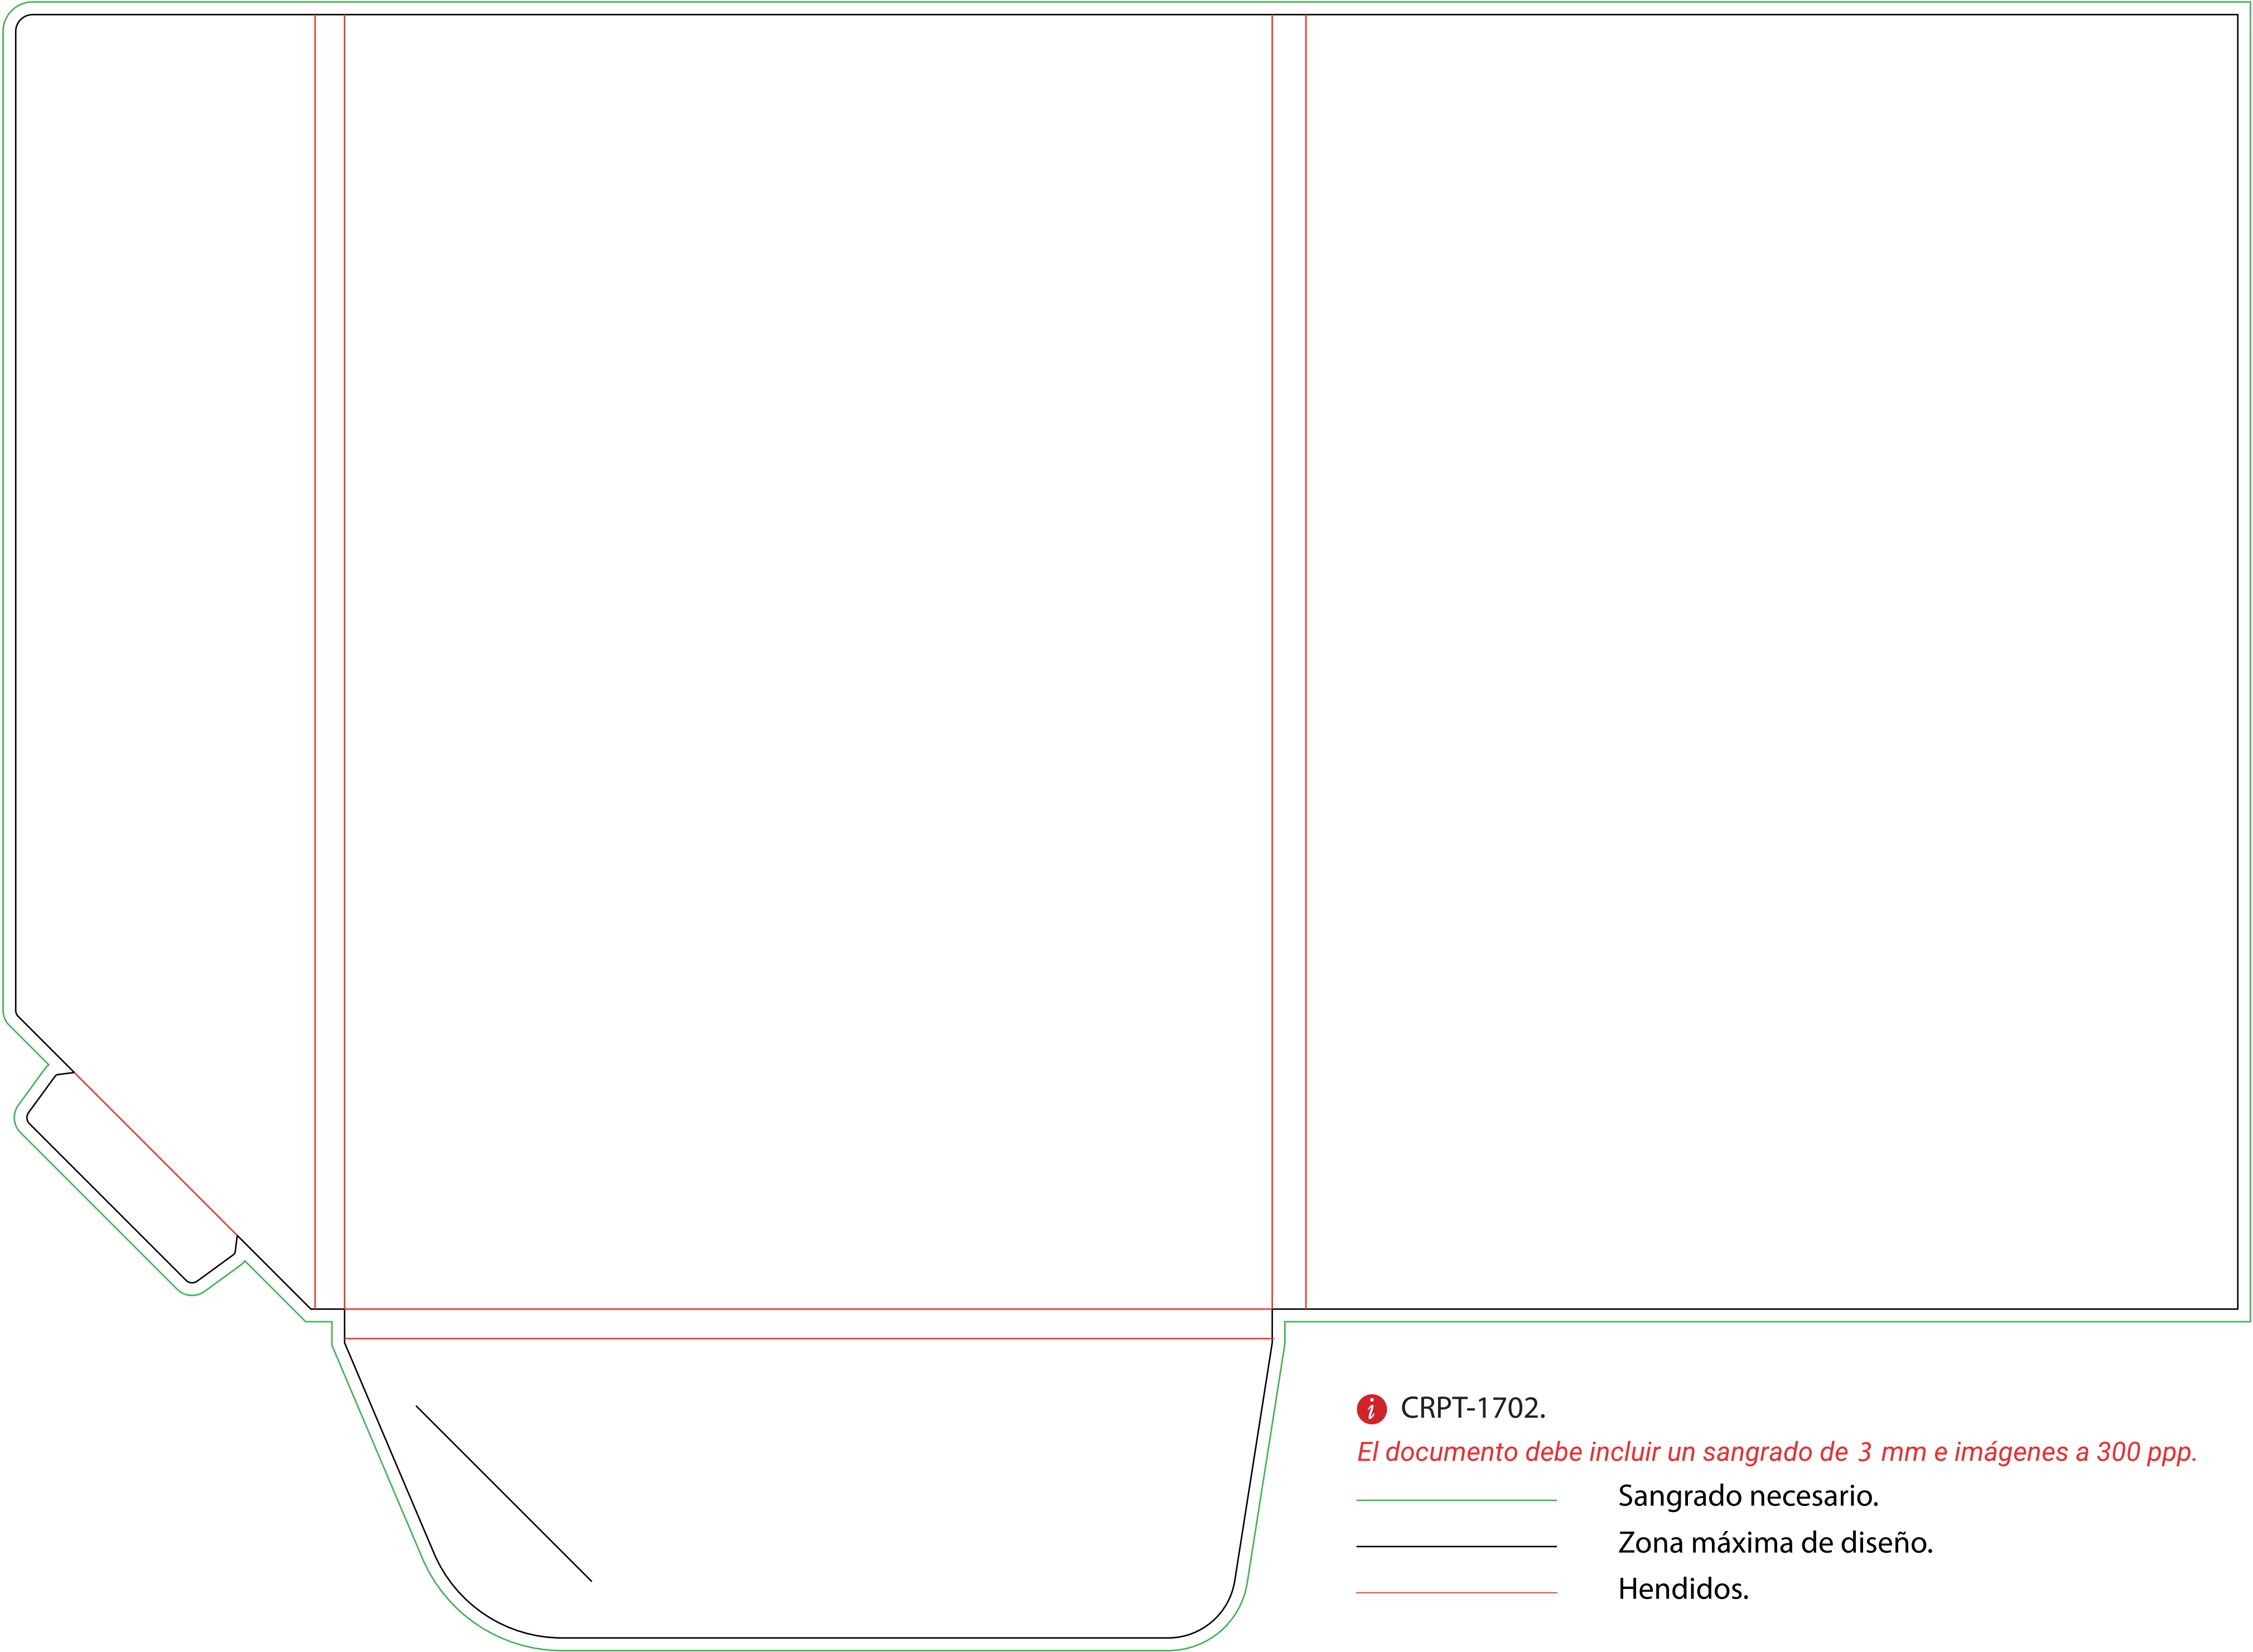

Sangrado necesario.



Zona máxima de diseño.



Hendidos.

INTERIOR

