


EXTERIOR



CRPT-004.
El documento debe incluir un sangrado de 3 mm e imágenes a 300 ppp.
Sangrado necesario.
Zona máxima de diseño.
Hendidos.

INTERIOR

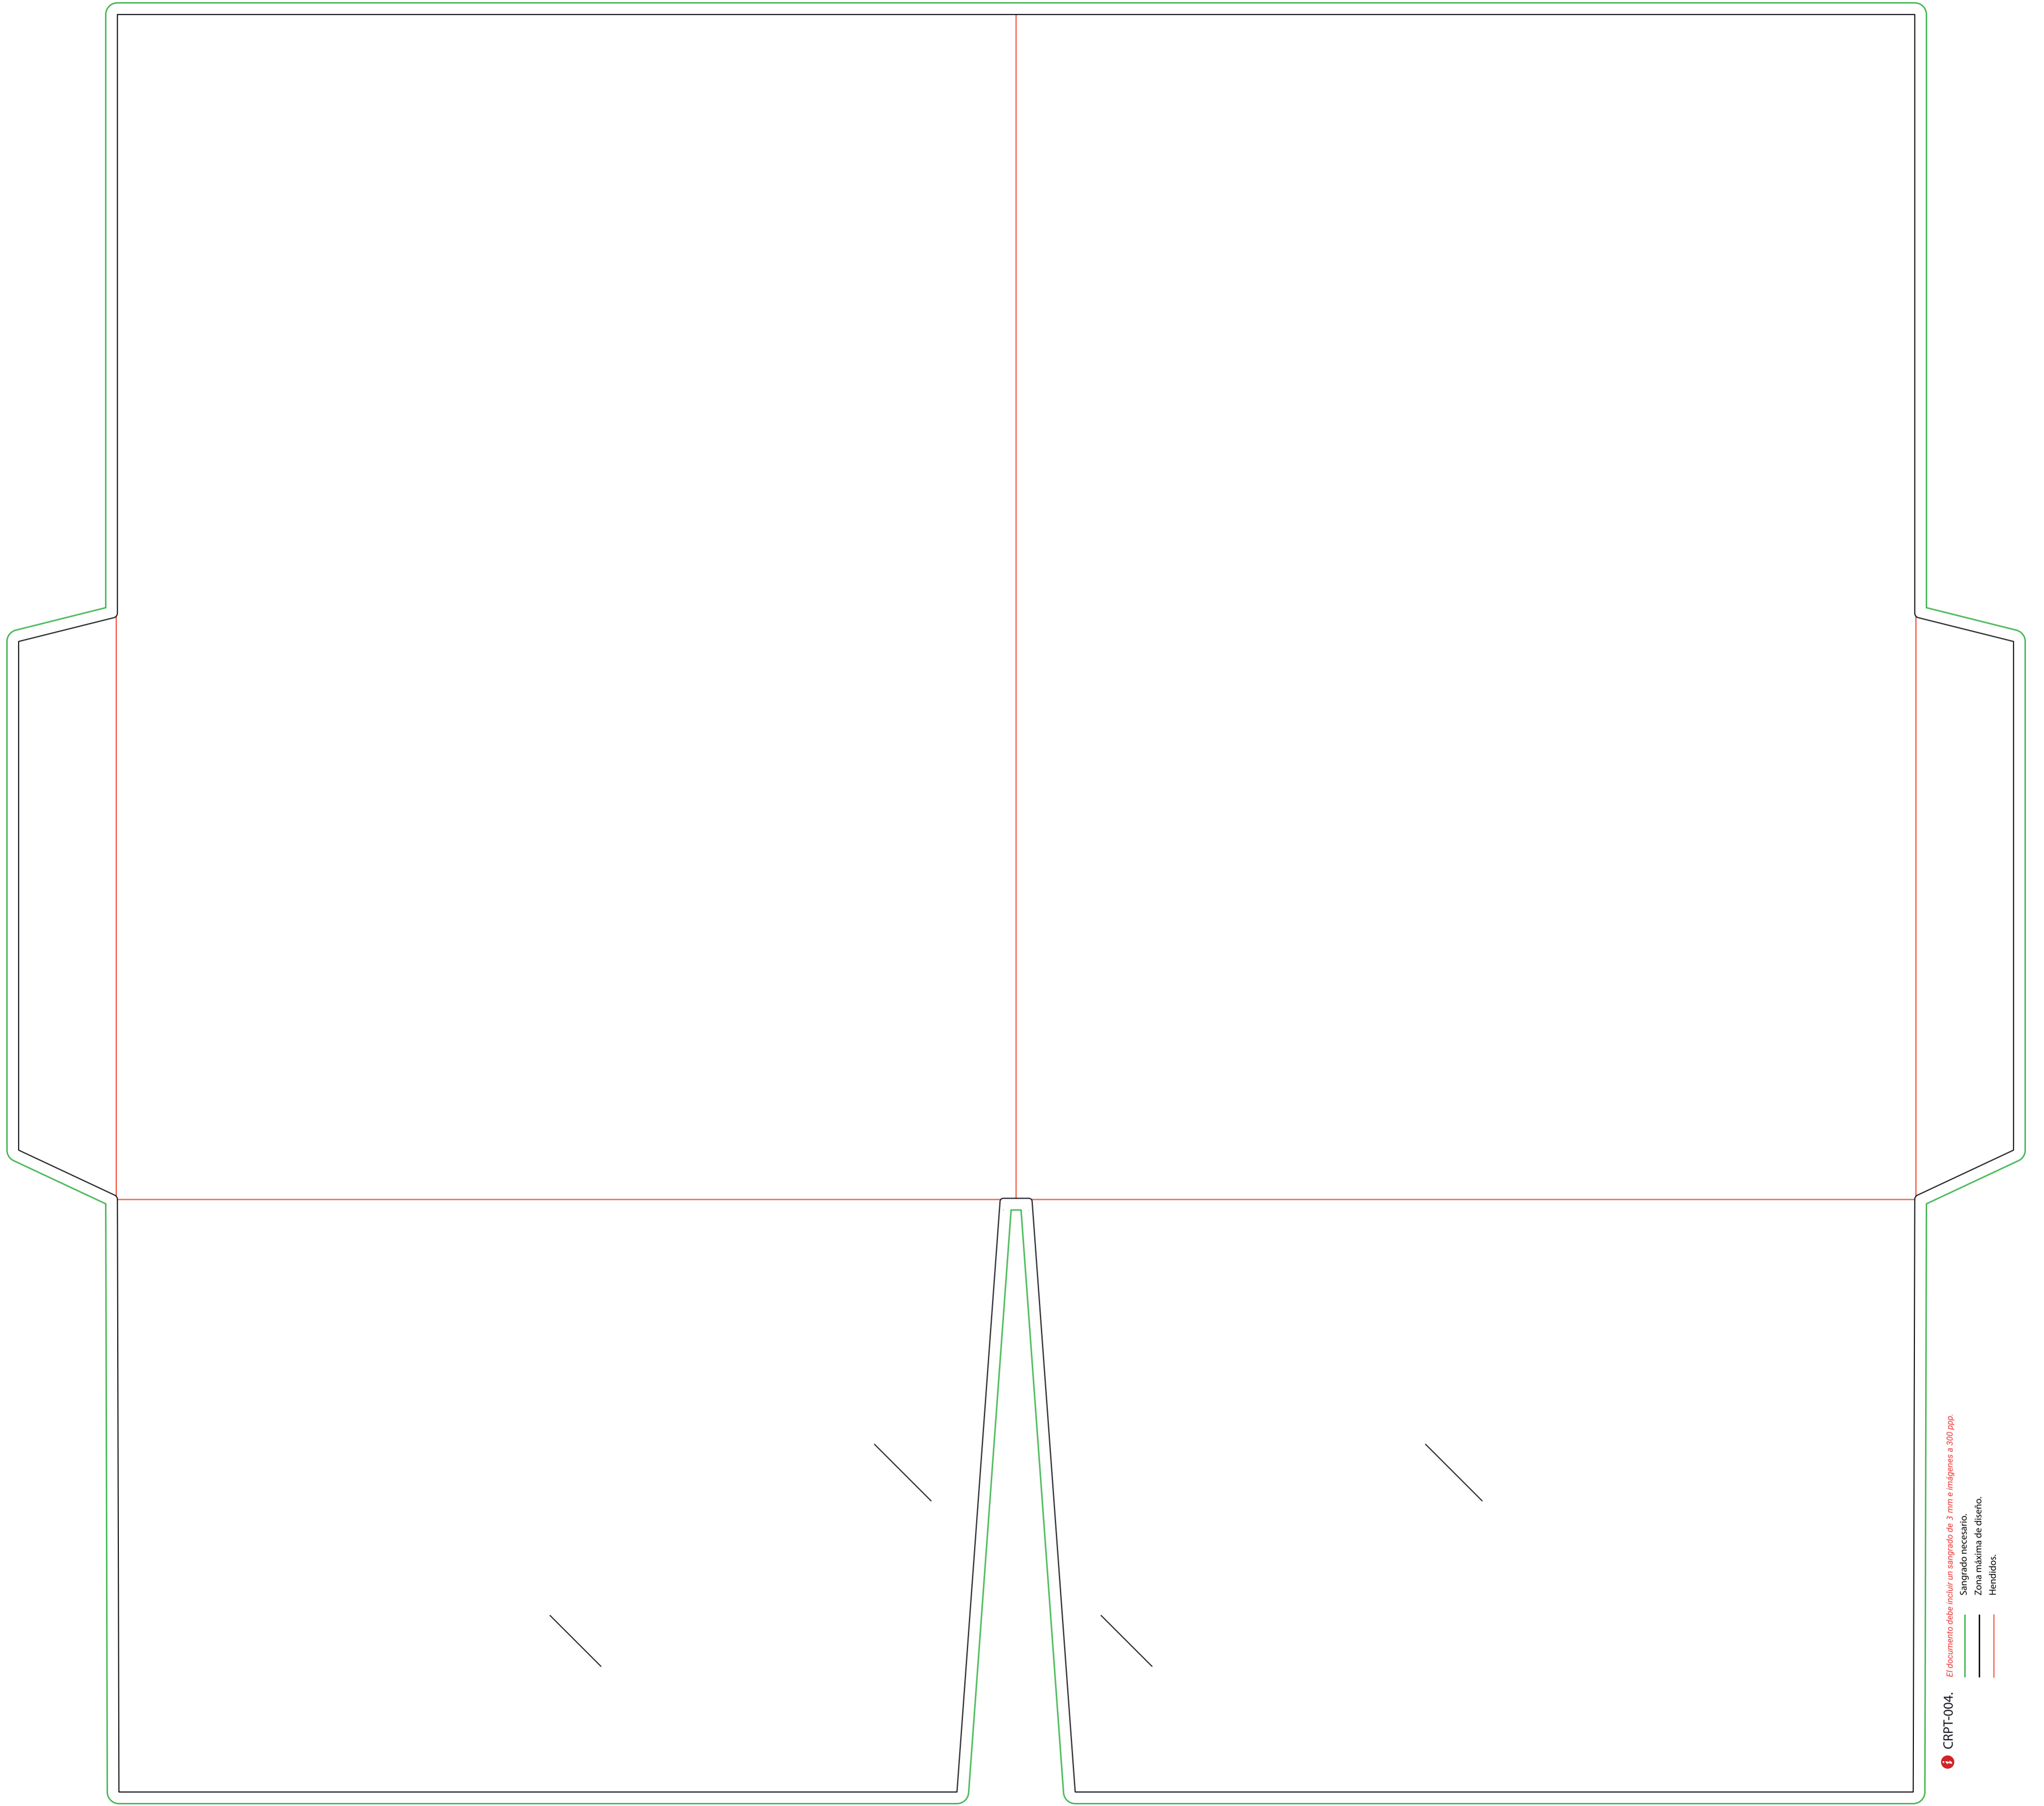