





# CARTA RESTAURANTE TRIANGULAR L

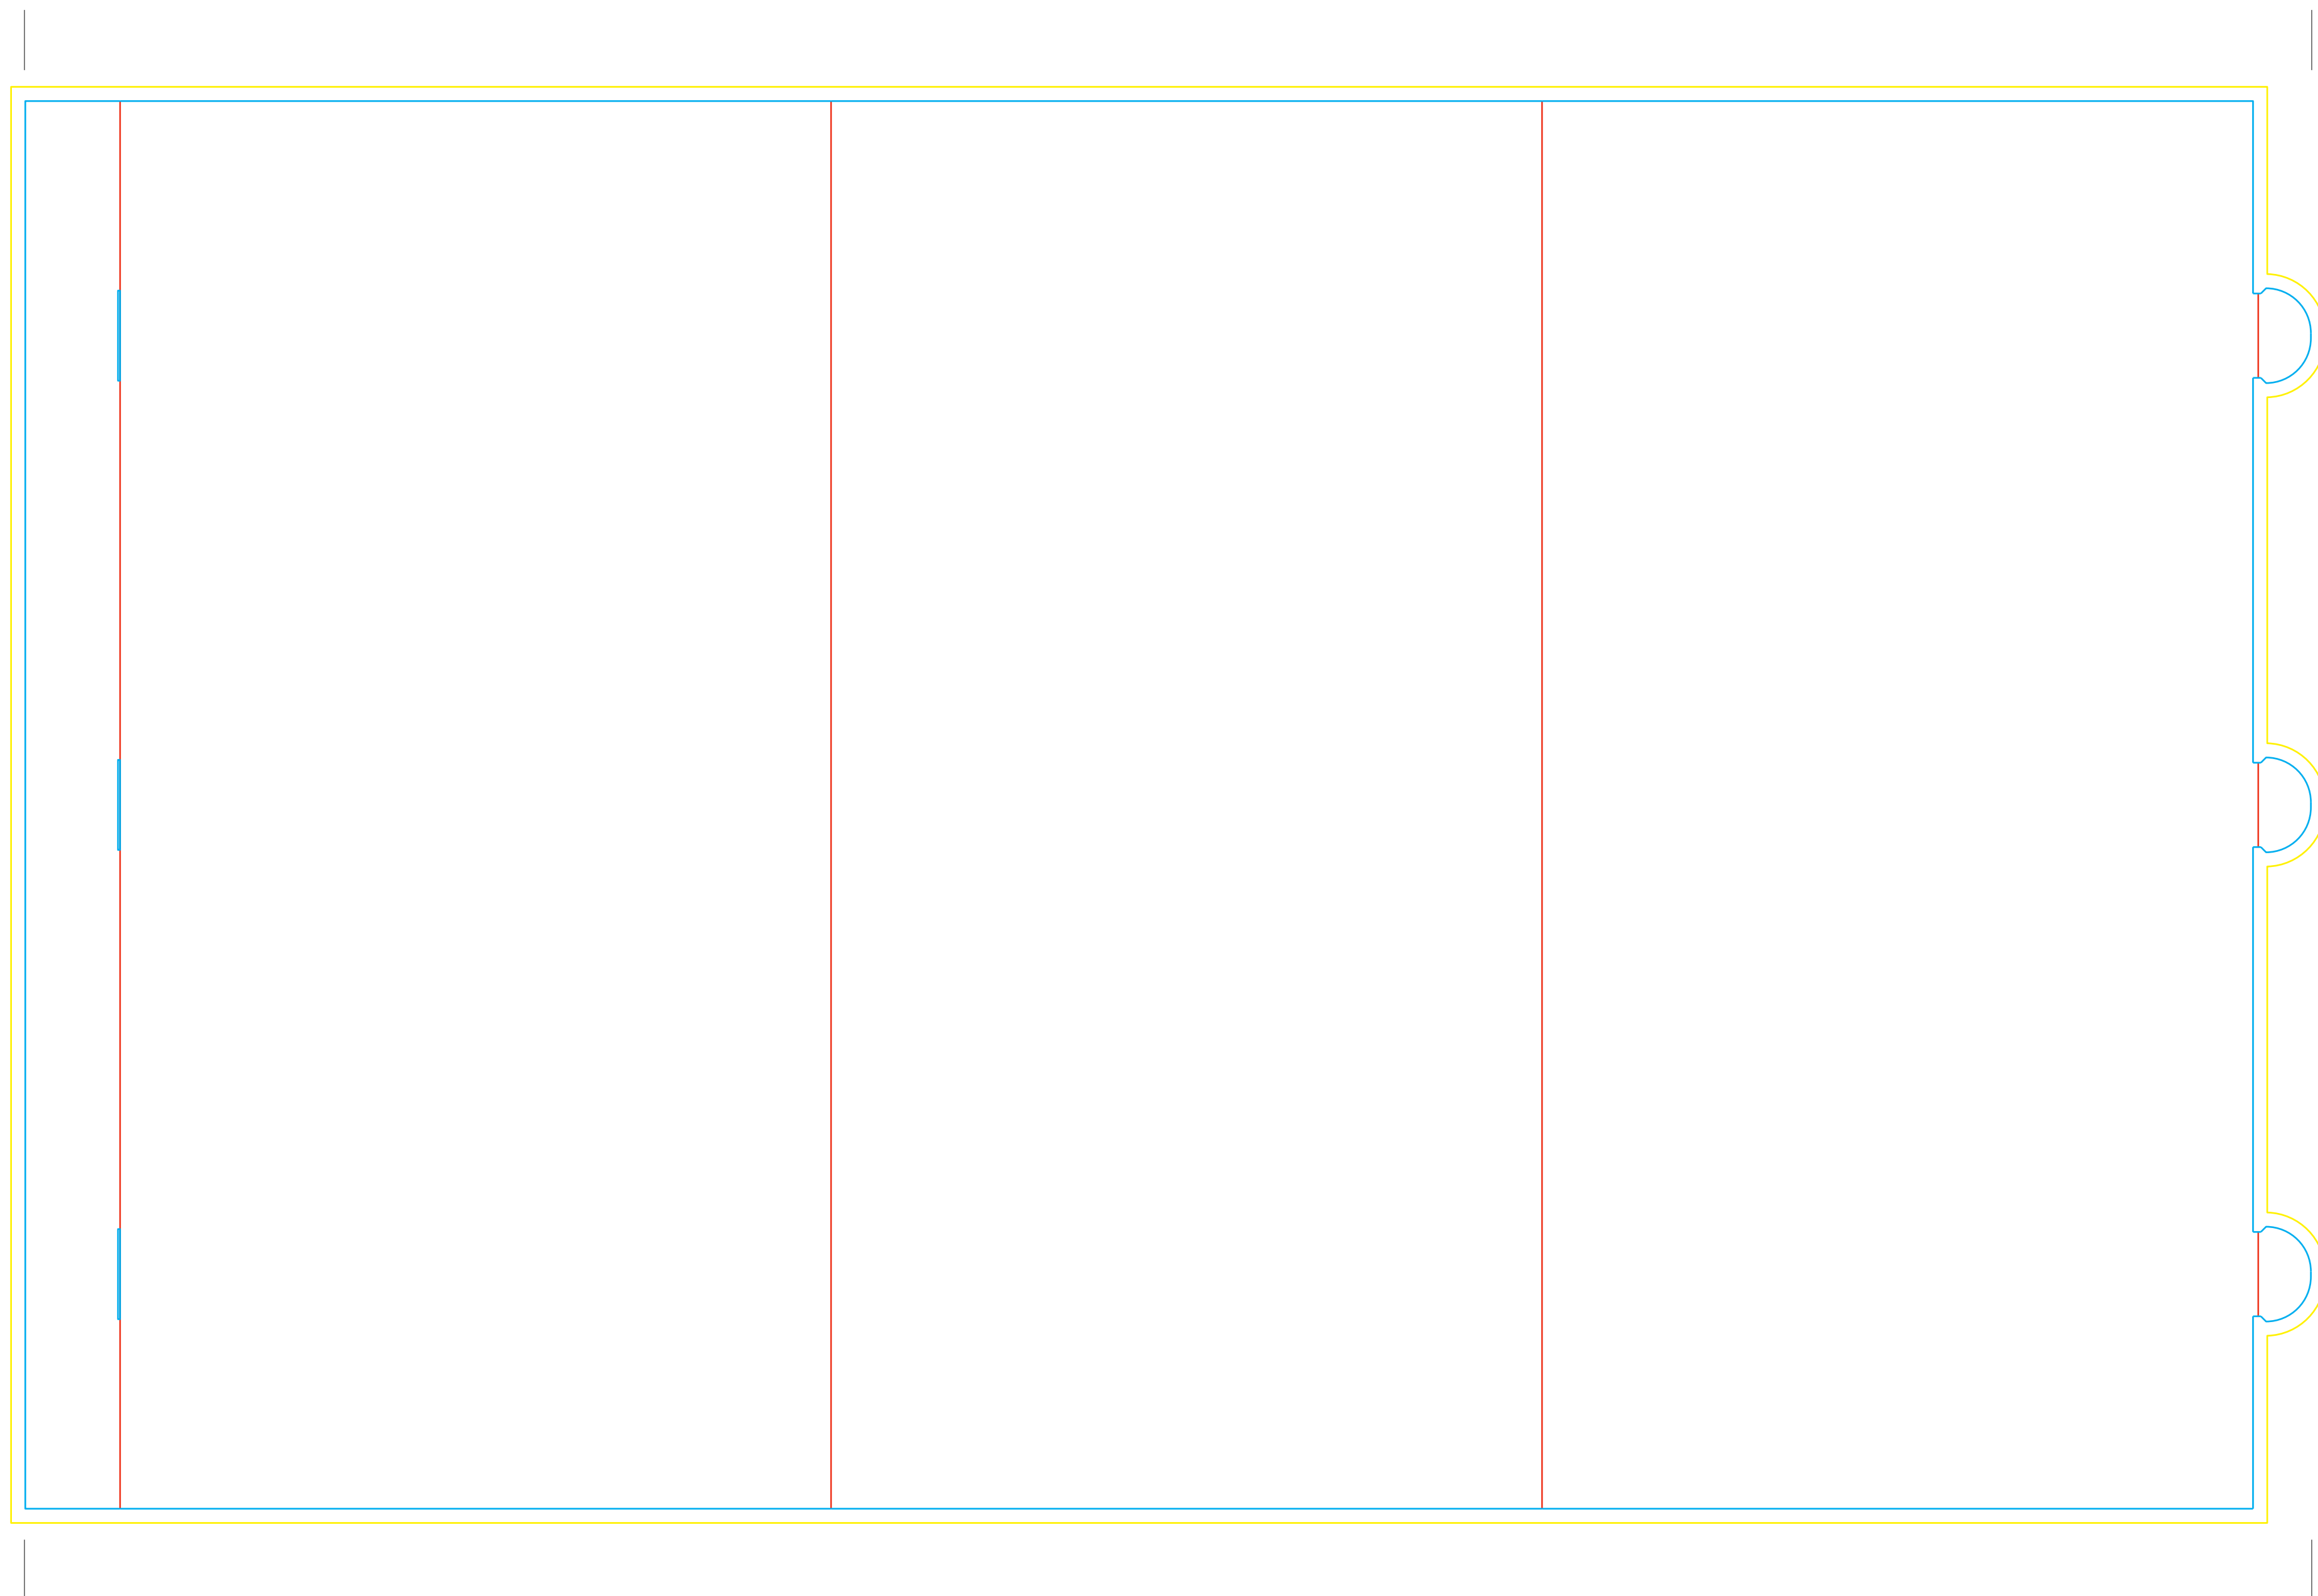

## Carta restaurante triangular L

*El documento debe incluir un sangrado de 3 mm e imágenes a 300 ppp.*

-  Sangrado necesario.
-  Zona máxima de diseño.
-  Hendidos.