


DISPLAY L

EXTERIOR



i DISPLAY L

Talla: M - Medida: 29,7x21x10 cm

El documento debe incluir un sangrado de 3 mm e imágenes a 300 ppp.


—— Zona máxima de diseño.

—— Hendidos.

—— Sangrado necesario.

DISPLAY L

INTERIOR



i DISPLAY L

Talla: M - Medida: 29,7x21x10 cm

El documento debe incluir un sangrado de 3 mm e imágenes a 300 ppp.


— Zona máxima de diseño.

— Hendidos.

— Sangrado necesario.

DISPLAY L PEANA

EXTERIOR

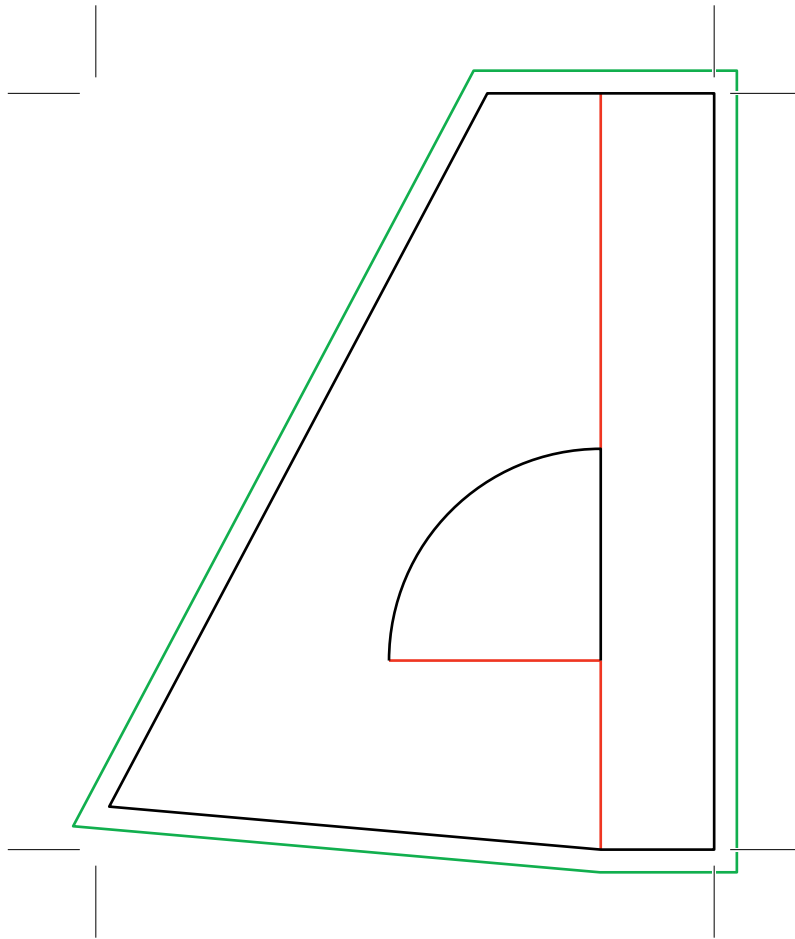

i DISPLAY L - PEANA

Talla Única - Medida: 8x10 cm

El documento debe incluir un sangrado de 3 mm e imágenes a 300 ppp.


— Zona máxima de diseño.

— Hendidos.

— Sangrado necesario.

DISPLAY L PEANA

INTERIOR

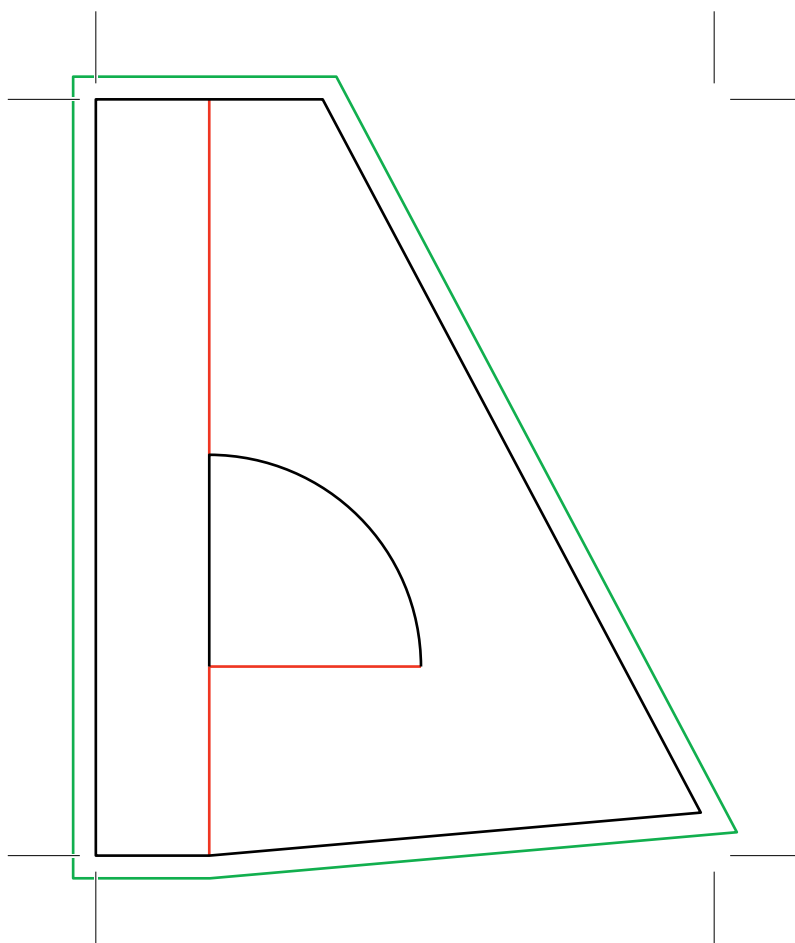

i DISPLAY L - PEANA

Talla Única - Medida: 8x10 cm

El documento debe incluir un sangrado de 3 mm e imágenes a 300 ppp.

— Zona máxima de diseño.

— Hendidos.

— Sangrado necesario.