


CALENDARIO DE ADVIENTO DISPENSADOR

CAJA EXTERIOR

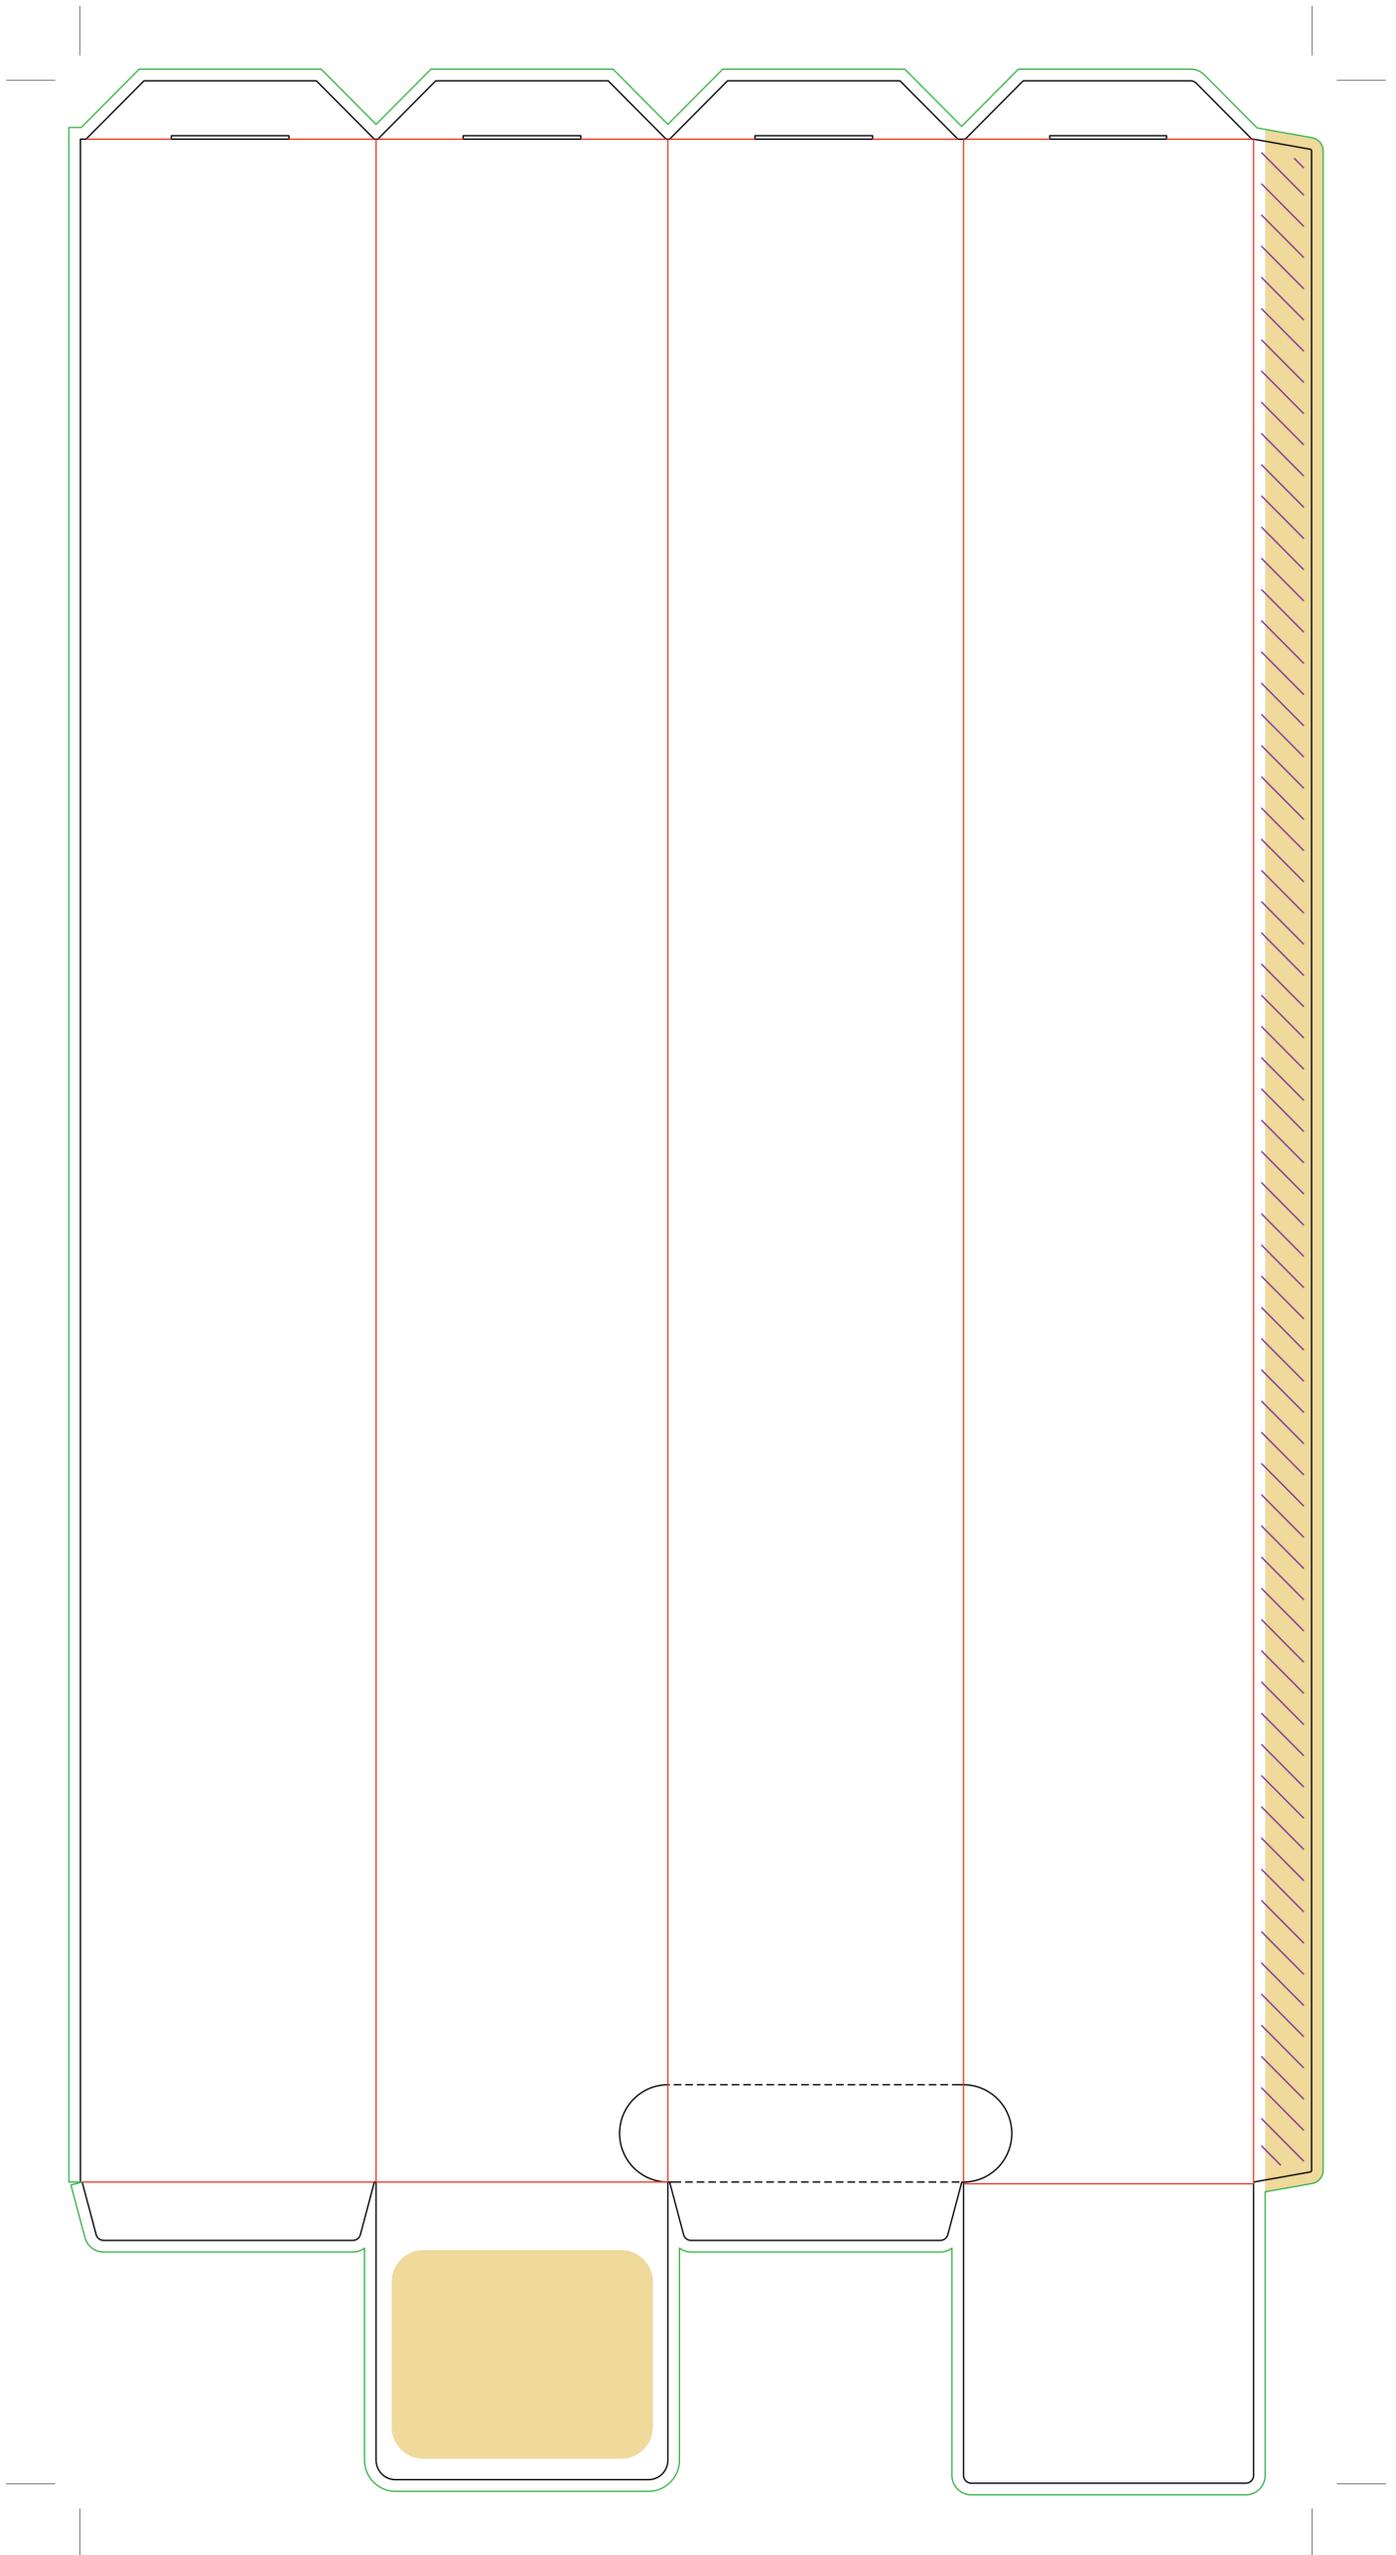


i Calendario de adviento dispensador

Medidas: 77x77x535 mm


El documento debe incluir un sangrado de 3 mm e imágenes a 300 ppp.

-  Sangrado necesario.
-  Zona máxima de diseño.
-  Zona de hendido
-  Zona sin impresión

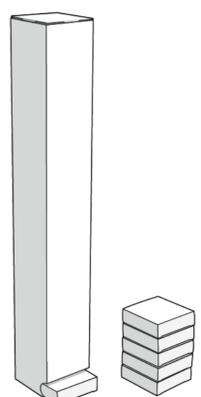

CALENDARIO DE ADVIENTO DISPENSADOR

TAPA

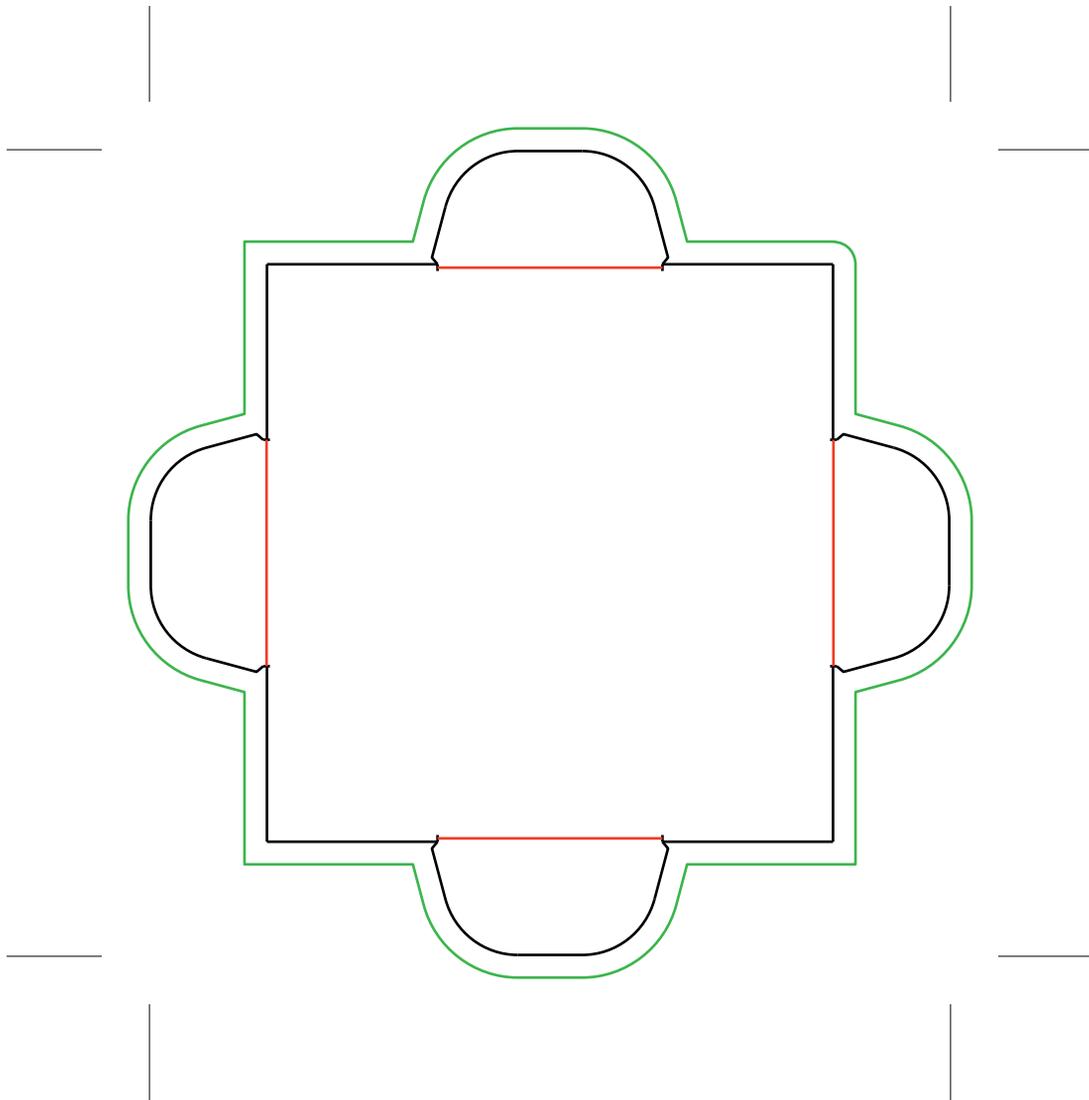


i Calendario de adviento dispensador

Medidas: 77x77x535 mm


El documento debe incluir un sangrado de 3 mm e imágenes a 300 ppp.

-  Sangrado necesario.
-  Zona máxima de diseño.
-  Zona de hendido

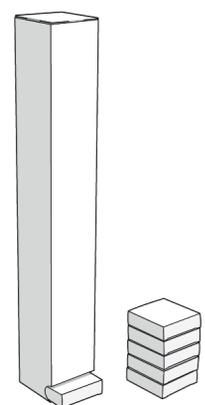

CALENDARIO DE ADVIENTO DISPENSADOR

1

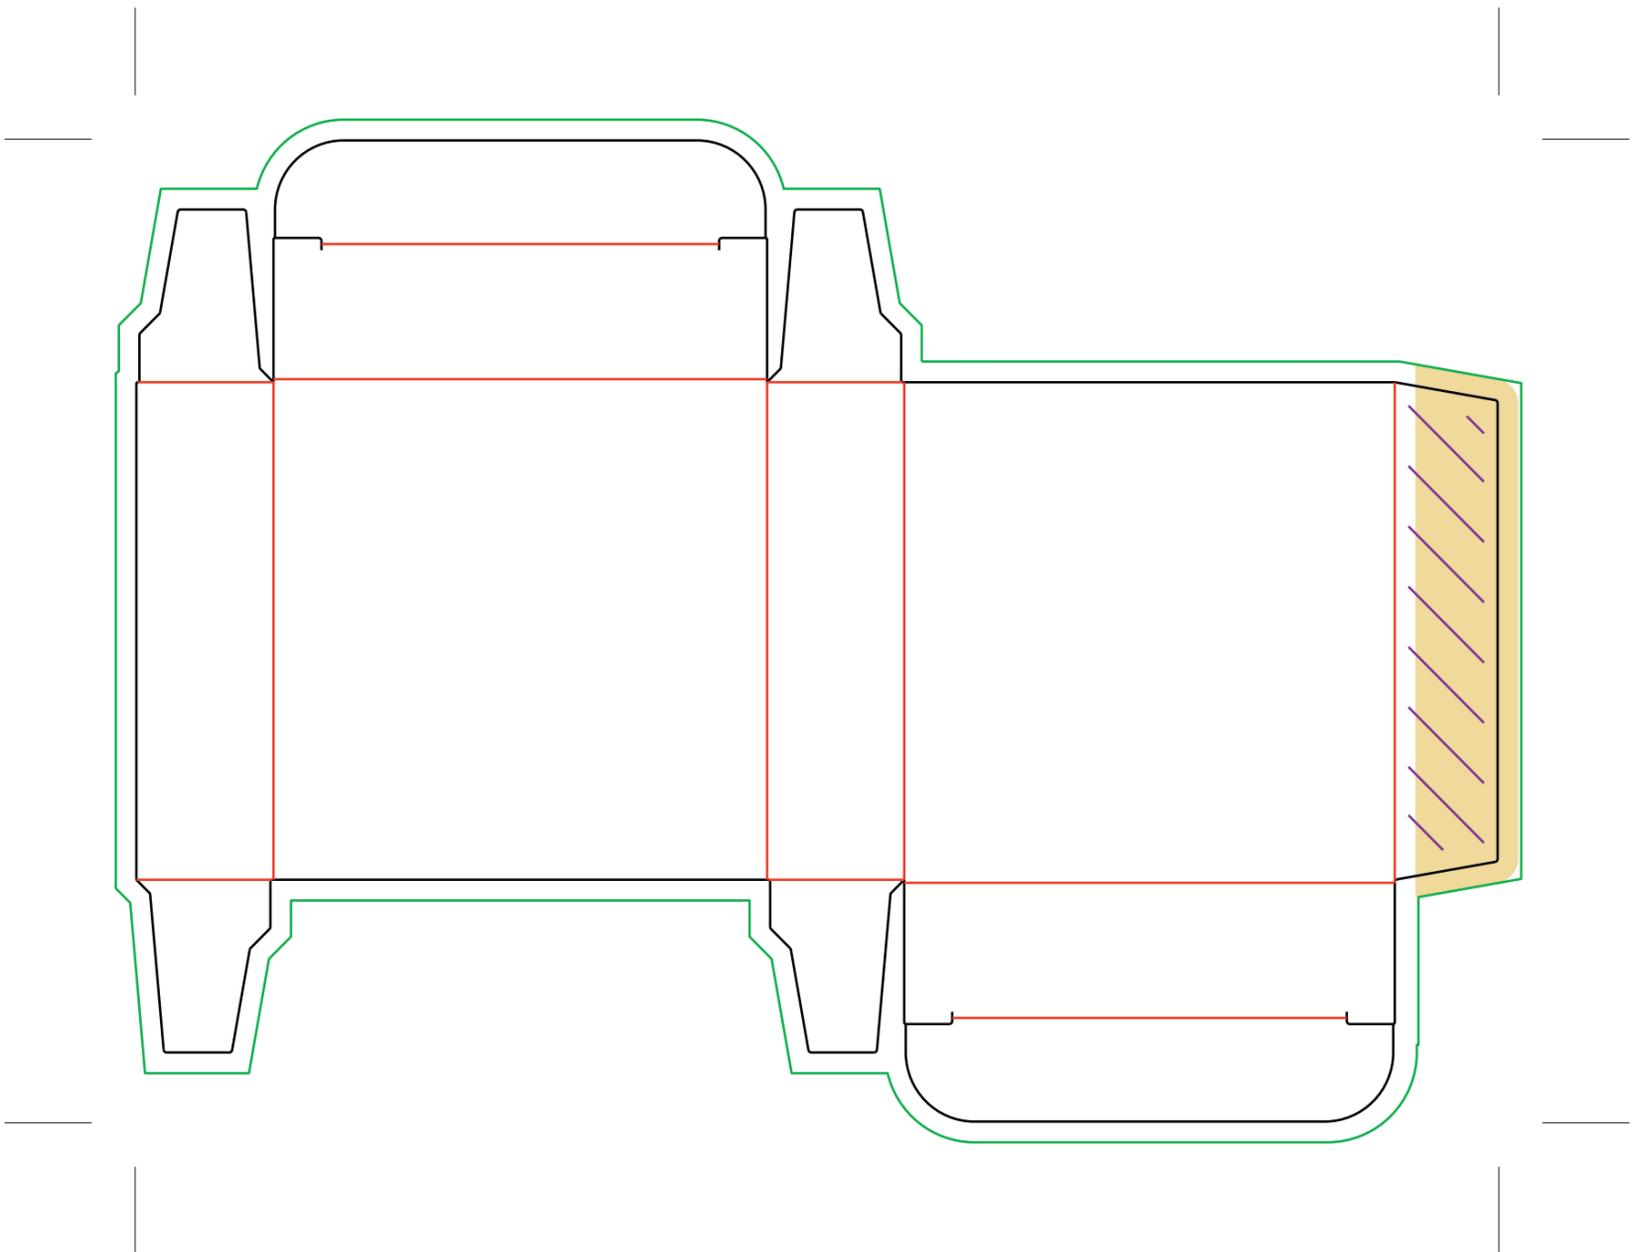

Medidas: 73x73x20 mm

El documento debe incluir un sangrado de 3 mm e imágenes a 300 ppp.



Sangrado necesario



Zona máxima de diseño




Zona de hendido



Zona sin impresión

CALENDARIO DE ADVIENTO DISPENSADOR

2

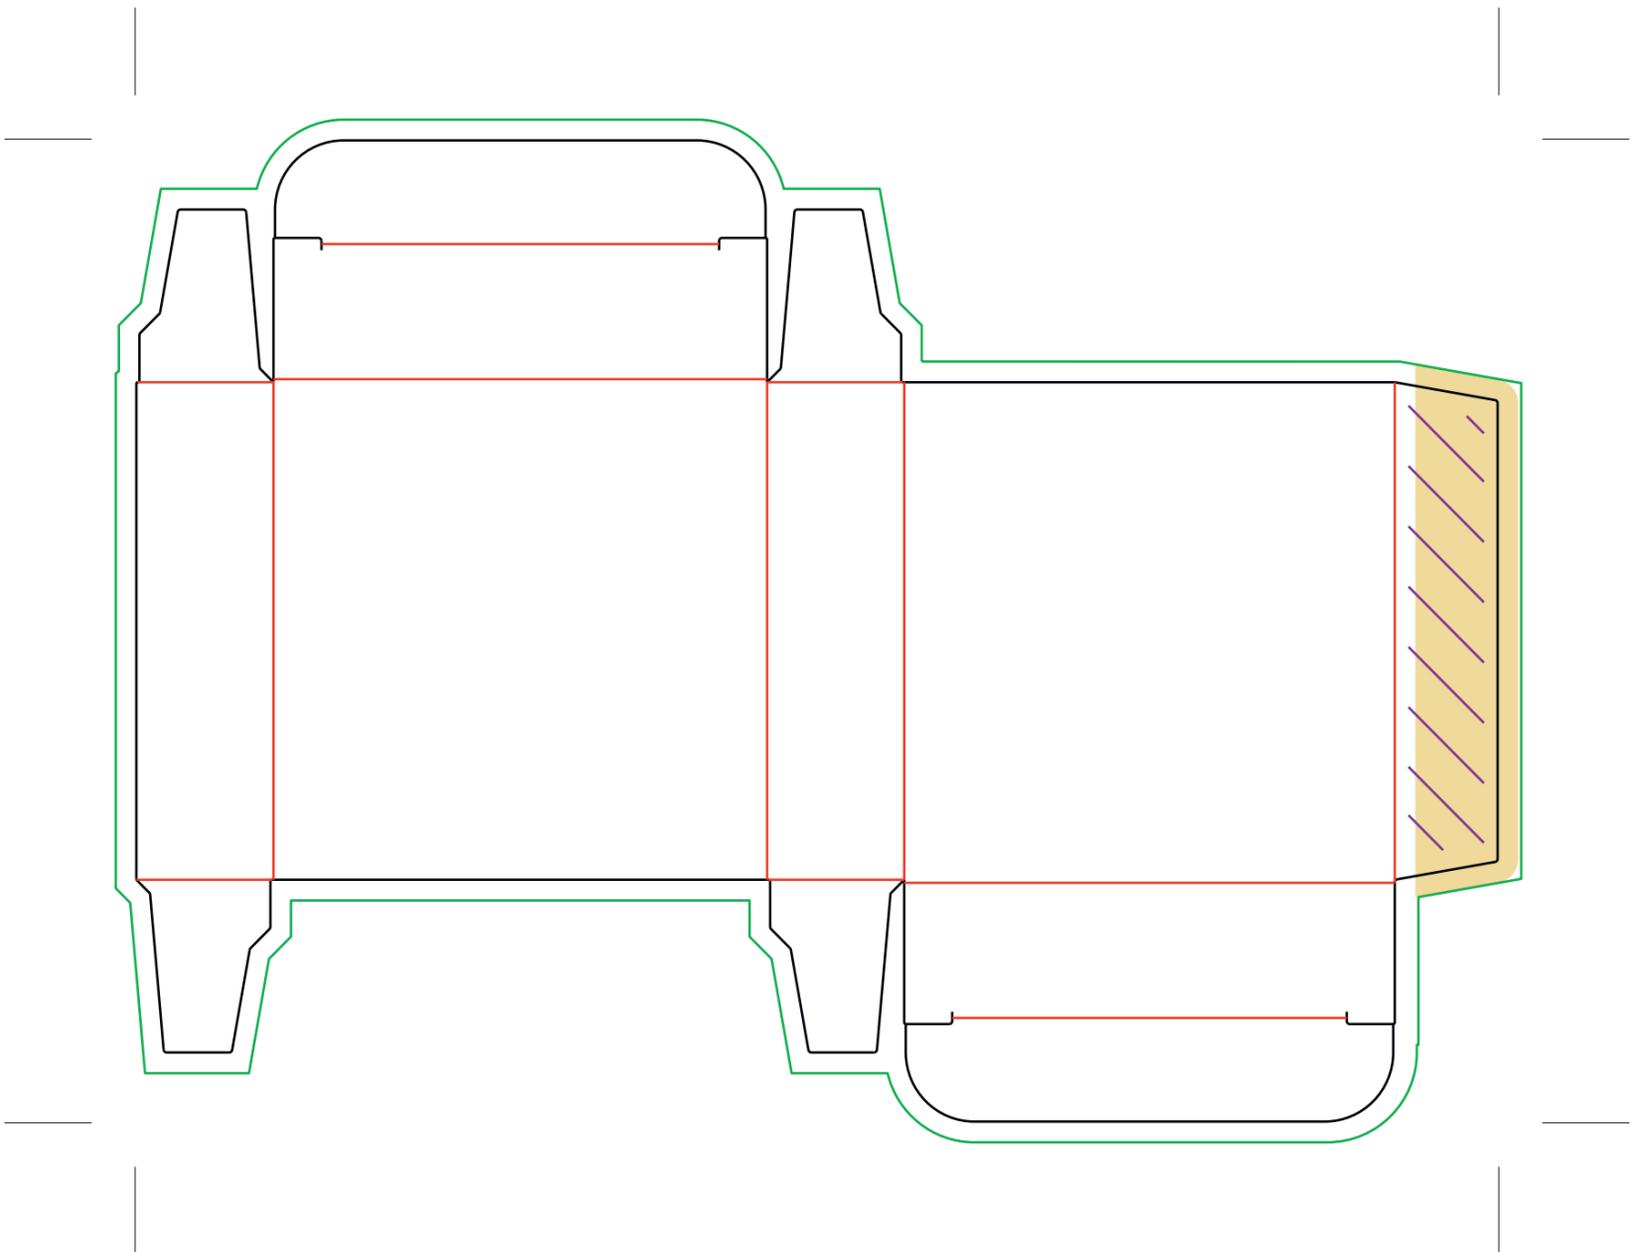

Medidas: 73x73x20 mm

El documento debe incluir un sangrado de 3 mm e imágenes a 300 ppp.



Sangrado necesario



Zona máxima de diseño




Zona de hendido



Zona sin impresión

CALENDARIO DE ADVIENTO DISPENSADOR

3

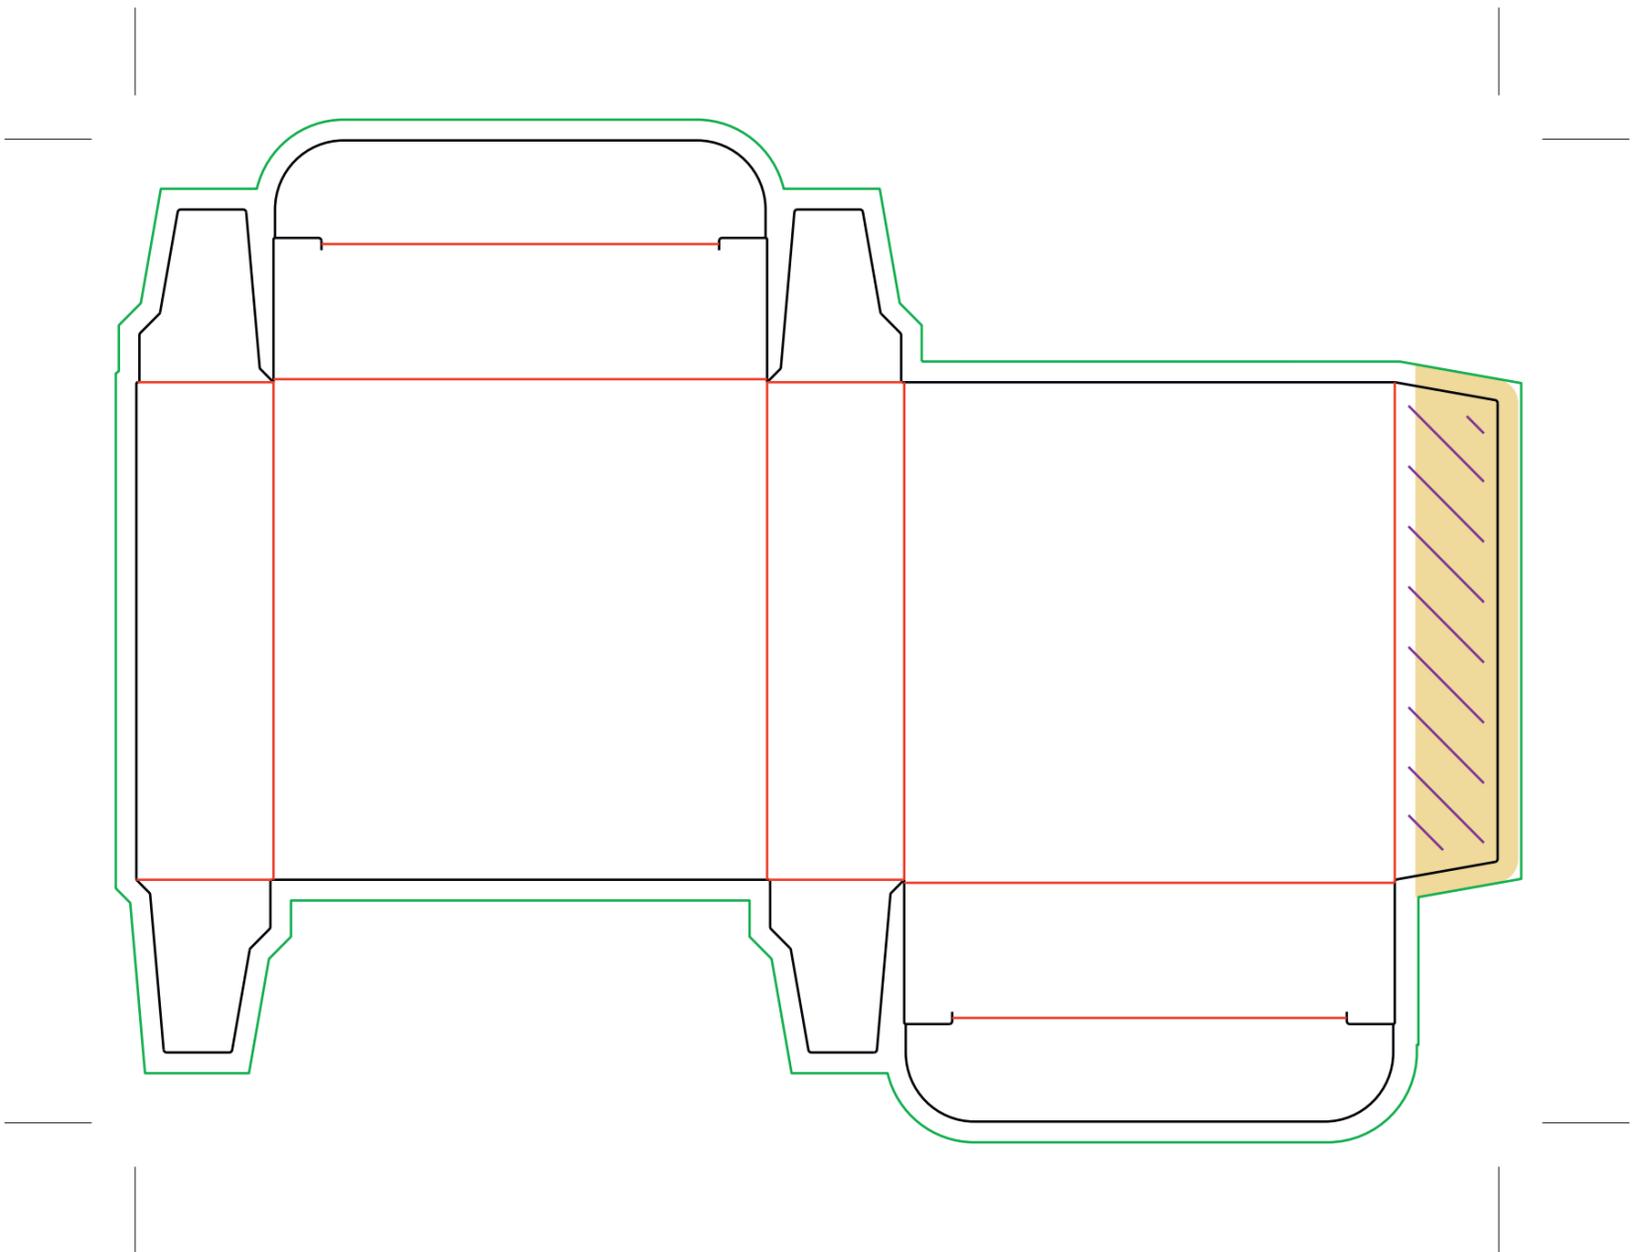

Medidas: 73x73x20 mm

El documento debe incluir un sangrado de 3 mm e imágenes a 300 ppp.



Sangrado necesario



Zona máxima de diseño




Zona de hendido



Zona sin impresión

CALENDARIO DE ADVIENTO DISPENSADOR

4

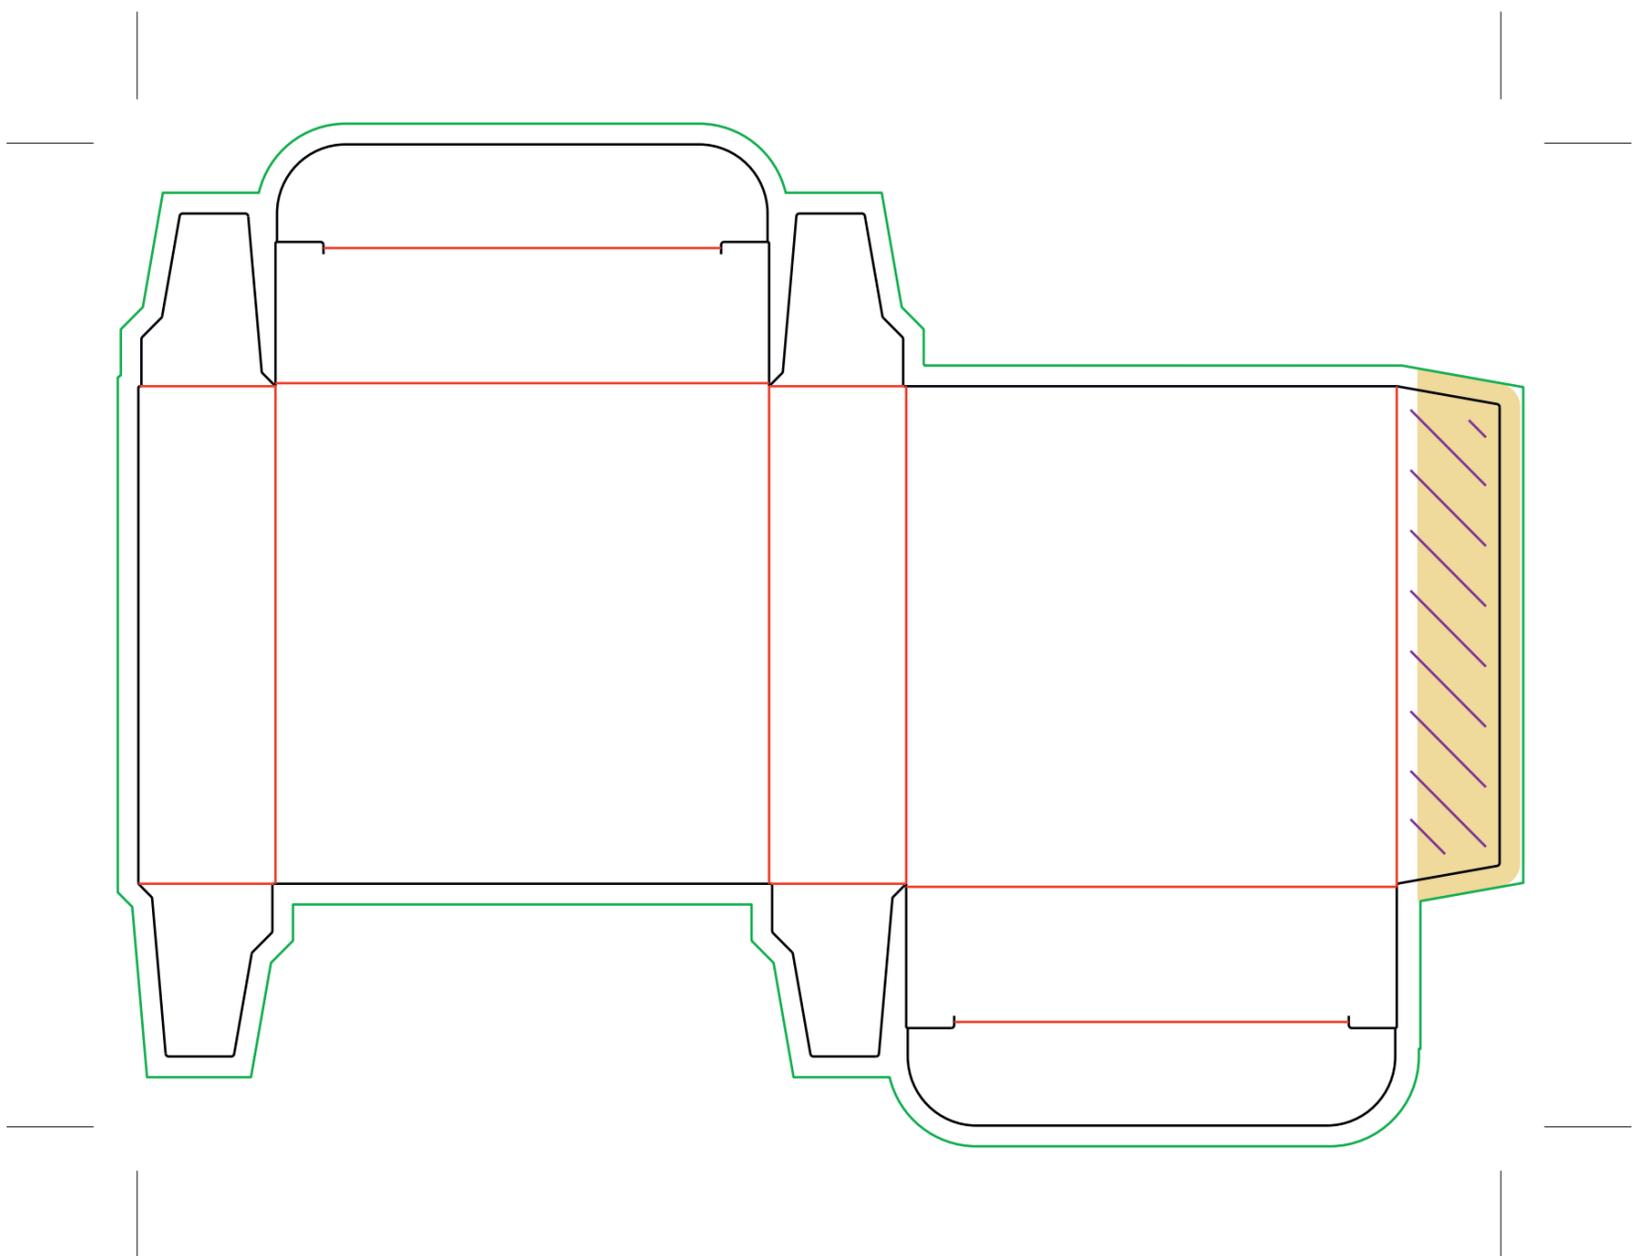

Medidas: 73x73x20 mm

El documento debe incluir un sangrado de 3 mm e imágenes a 300 ppp.



Sangrado necesario



Zona máxima de diseño




Zona de hendido



Zona sin impresión

CALENDARIO DE ADVIENTO DISPENSADOR

5

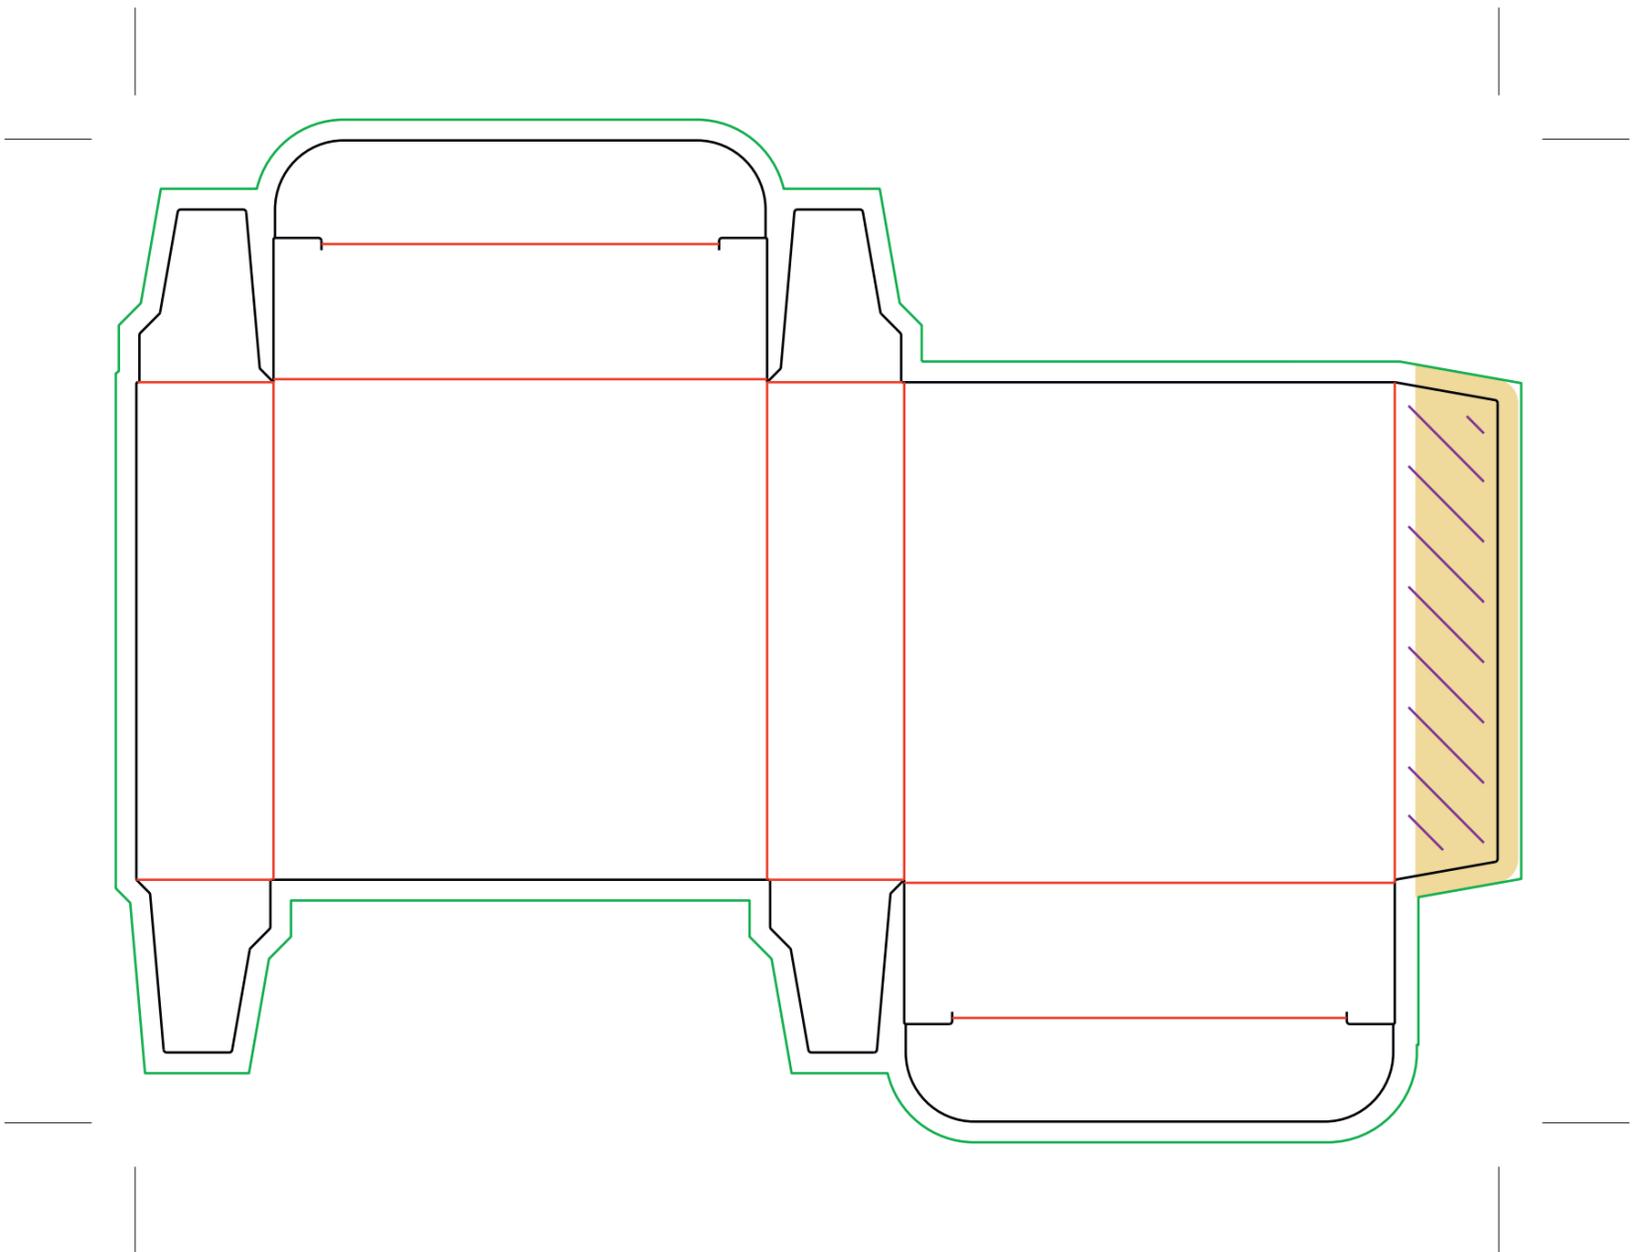

Medidas: 73x73x20 mm

El documento debe incluir un sangrado de 3 mm e imágenes a 300 ppp.



Sangrado necesario



Zona máxima de diseño




Zona de hendido



Zona sin impresión

CALENDARIO DE ADVIENTO DISPENSADOR

6

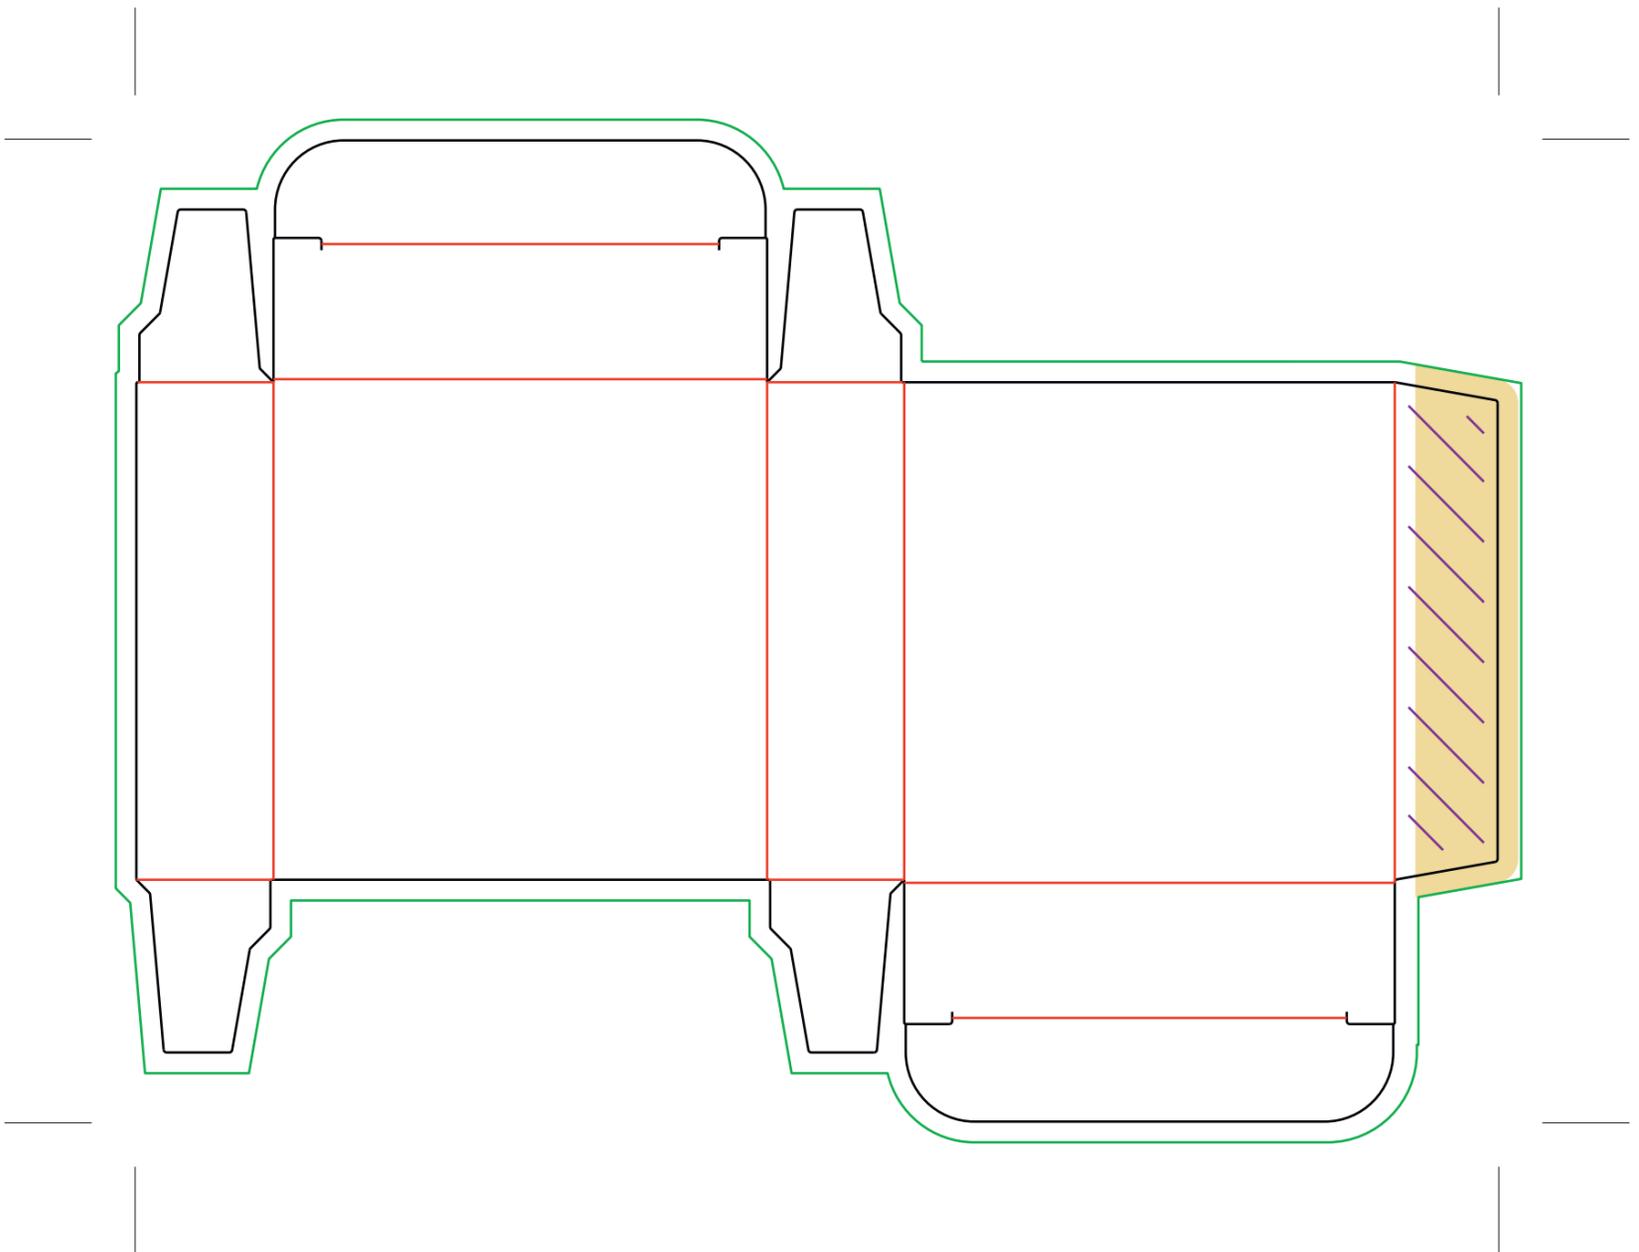

Medidas: 73x73x20 mm

El documento debe incluir un sangrado de 3 mm e imágenes a 300 ppp.



Sangrado necesario



Zona máxima de diseño




Zona de hendido



Zona sin impresión

CALENDARIO DE ADVIENTO DISPENSADOR

7

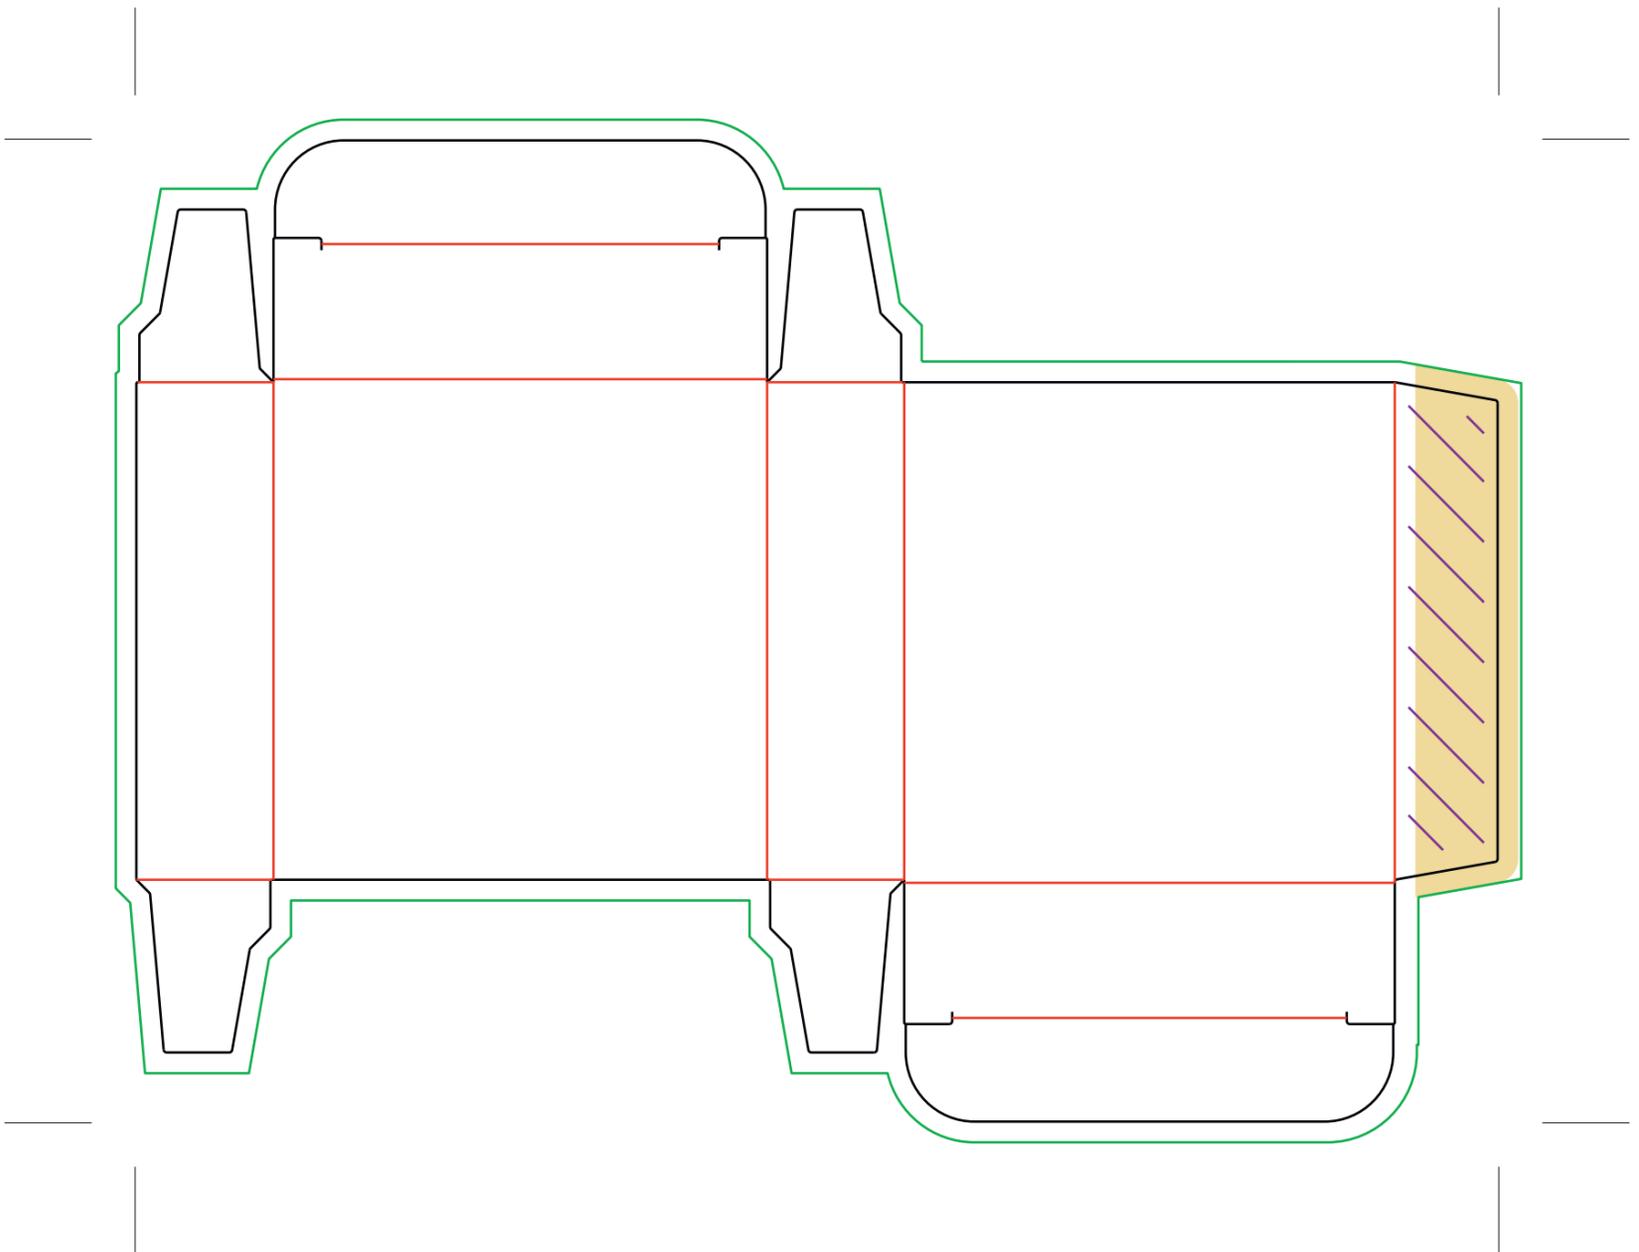

Medidas: 73x73x20 mm

El documento debe incluir un sangrado de 3 mm e imágenes a 300 ppp.



Sangrado necesario



Zona máxima de diseño




Zona de hendido



Zona sin impresión

CALENDARIO DE ADVIENTO DISPENSADOR

8

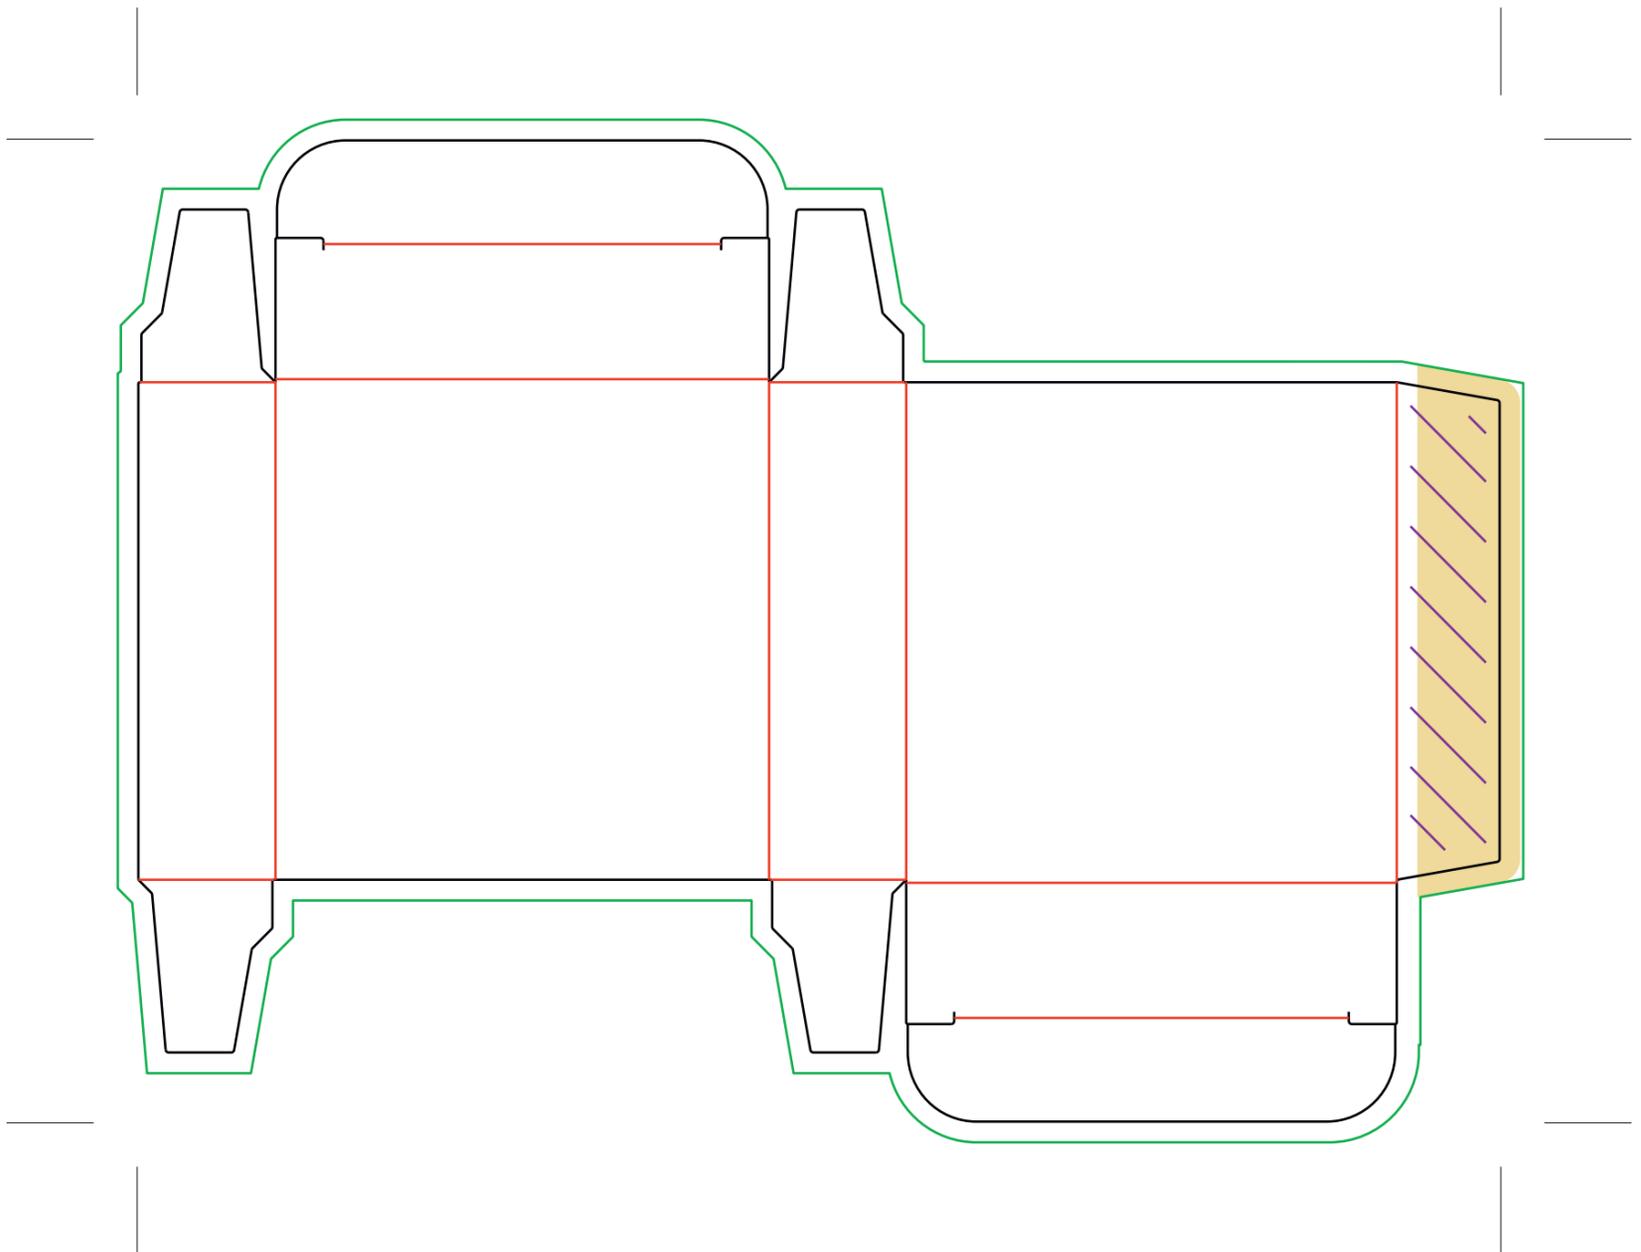

Medidas: 73x73x20 mm

El documento debe incluir un sangrado de 3 mm e imágenes a 300 ppp.



Sangrado necesario



Zona máxima de diseño




Zona de hendido



Zona sin impresión

CALENDARIO DE ADVIENTO DISPENSADOR

9

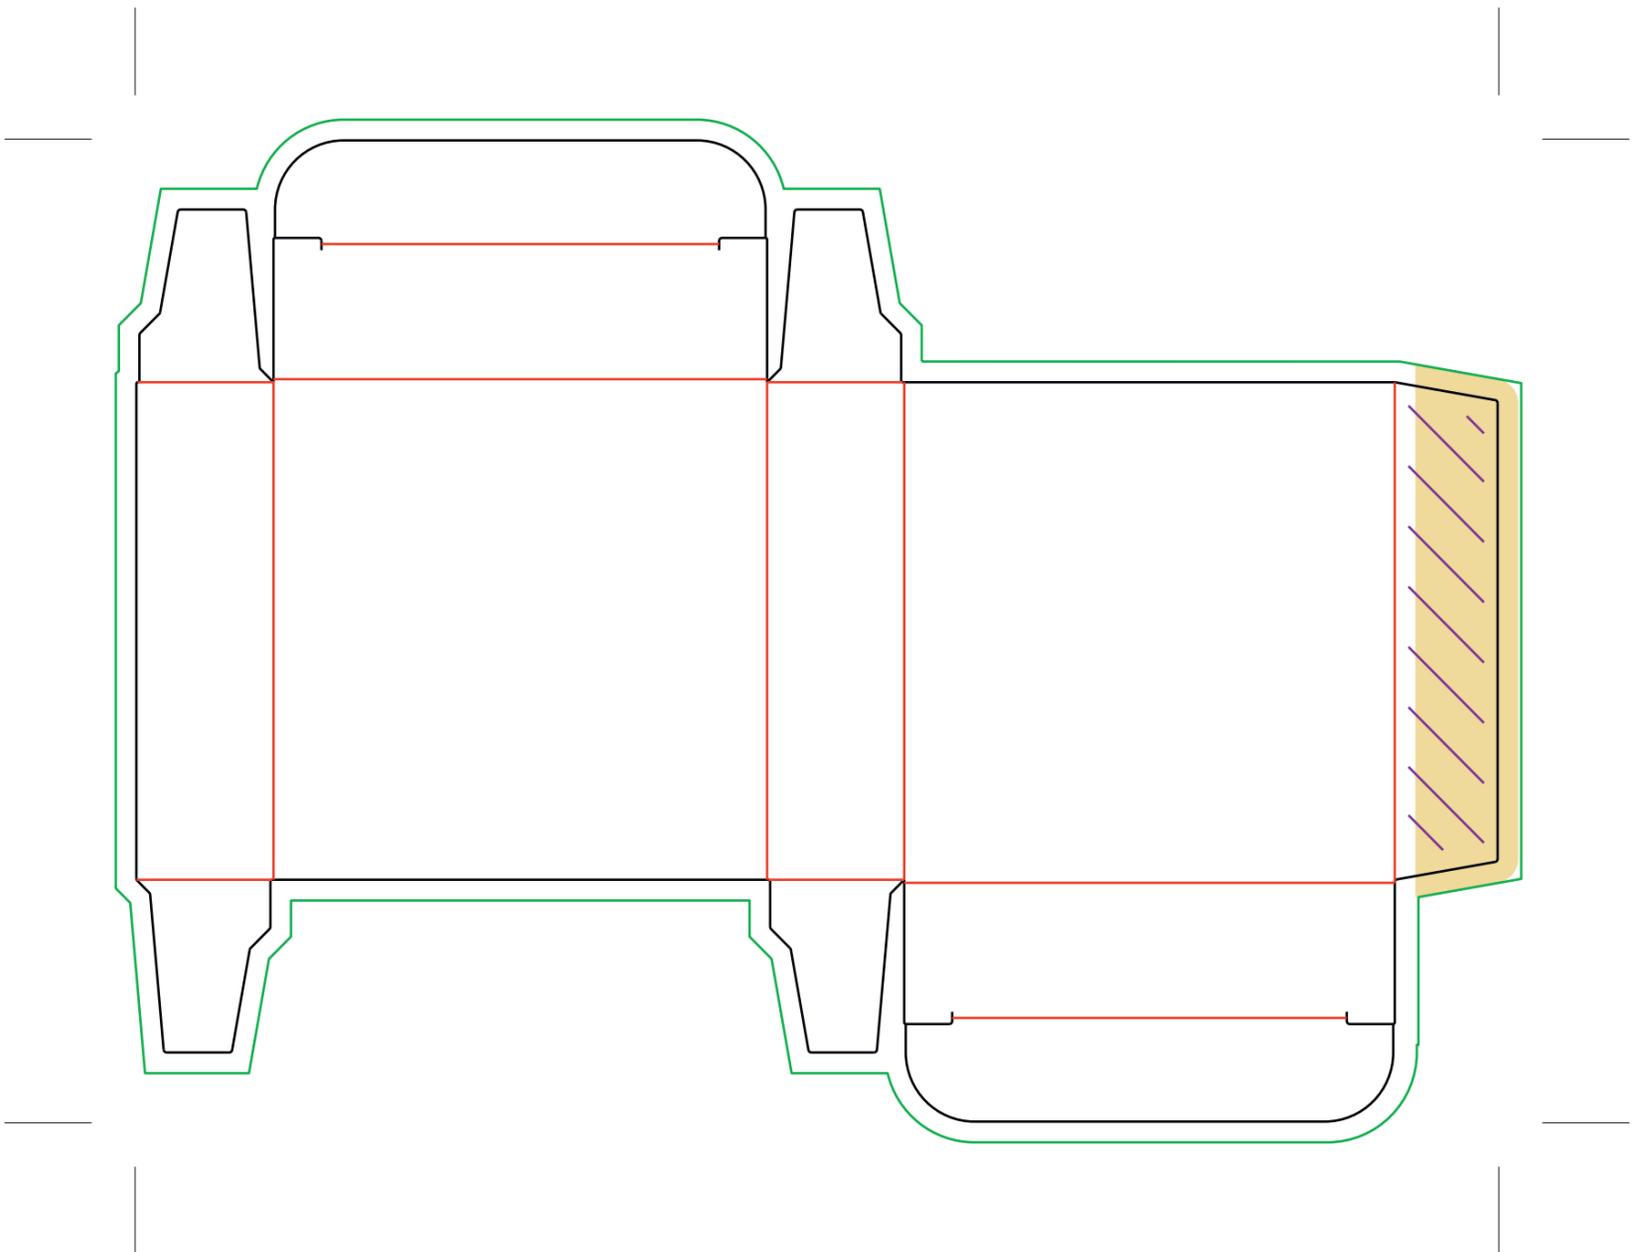

Medidas: 73x73x20 mm

El documento debe incluir un sangrado de 3 mm e imágenes a 300 ppp.



Sangrado necesario



Zona máxima de diseño




Zona de hendido



Zona sin impresión

CALENDARIO DE ADVIENTO DISPENSADOR

10

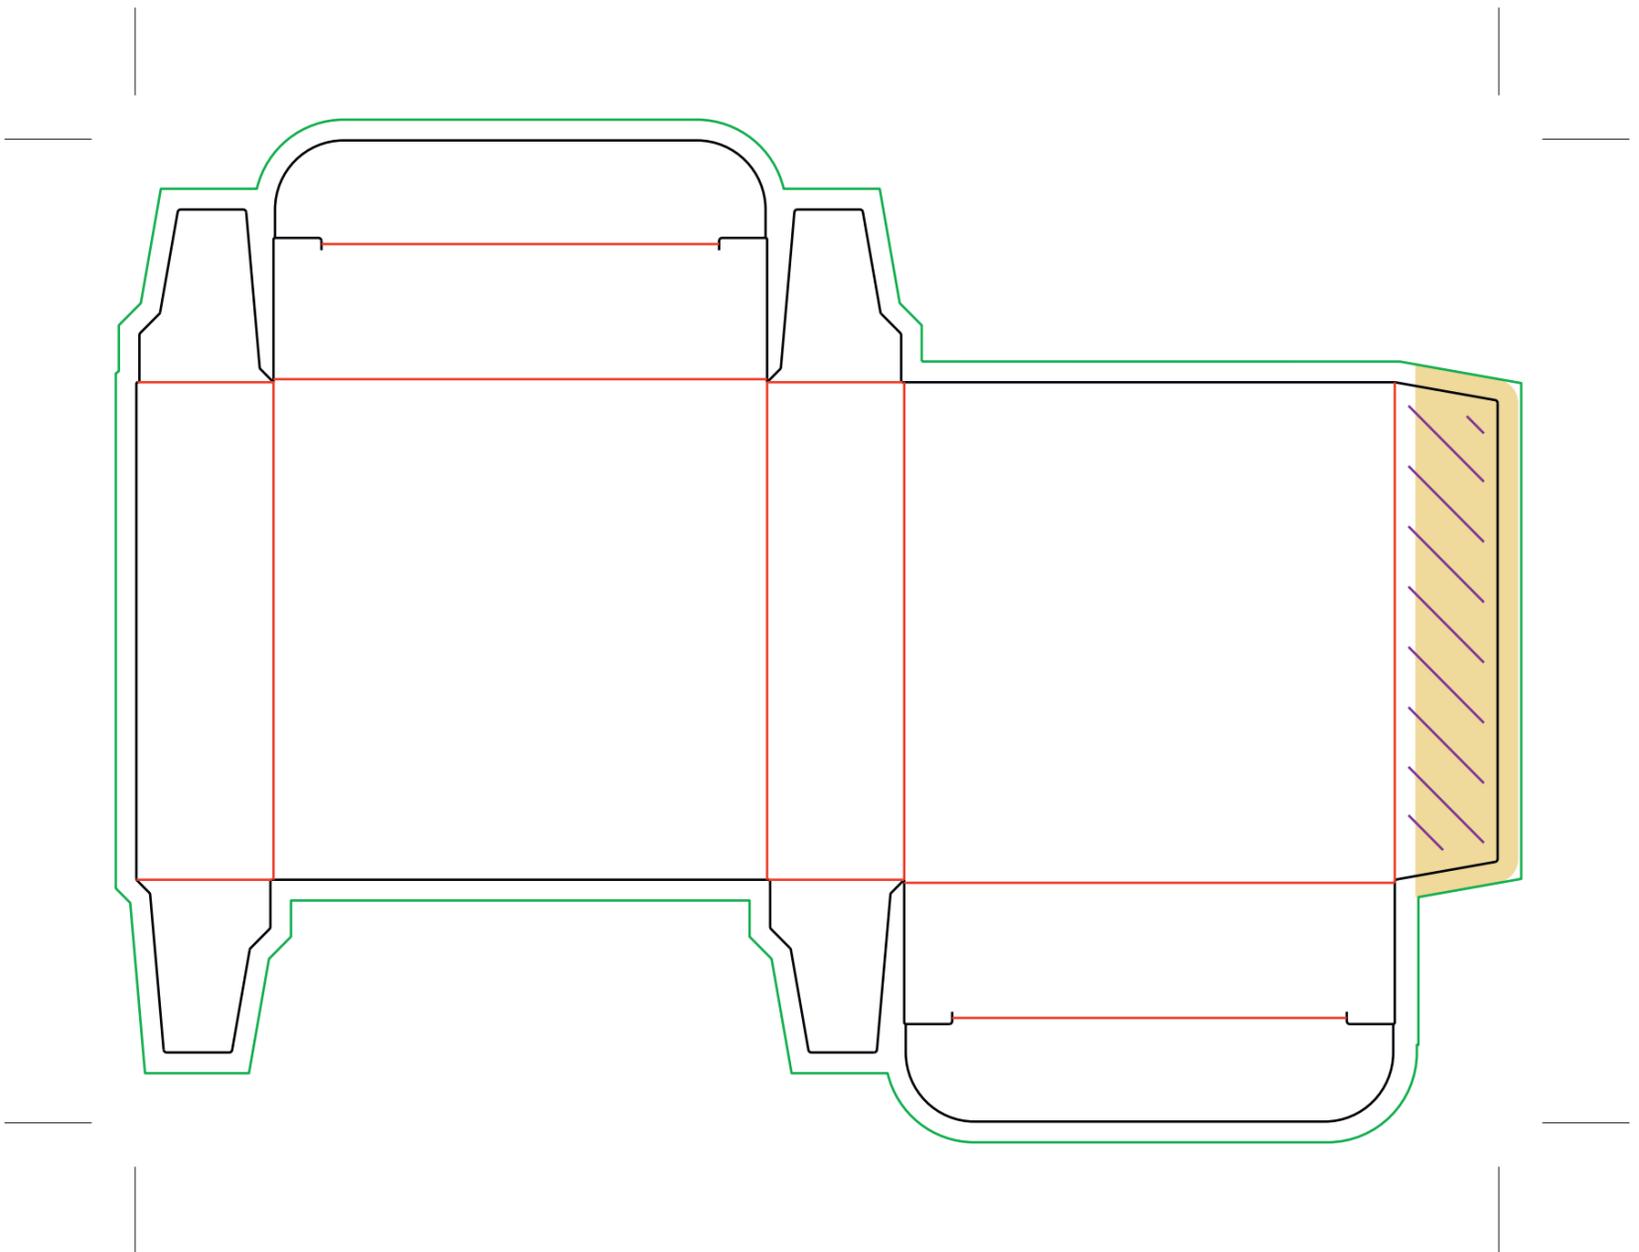

Medidas: 73x73x20 mm

El documento debe incluir un sangrado de 3 mm e imágenes a 300 ppp.



Sangrado necesario



Zona máxima de diseño




Zona de hendido



Zona sin impresión

CALENDARIO DE ADVIENTO DISPENSADOR

11

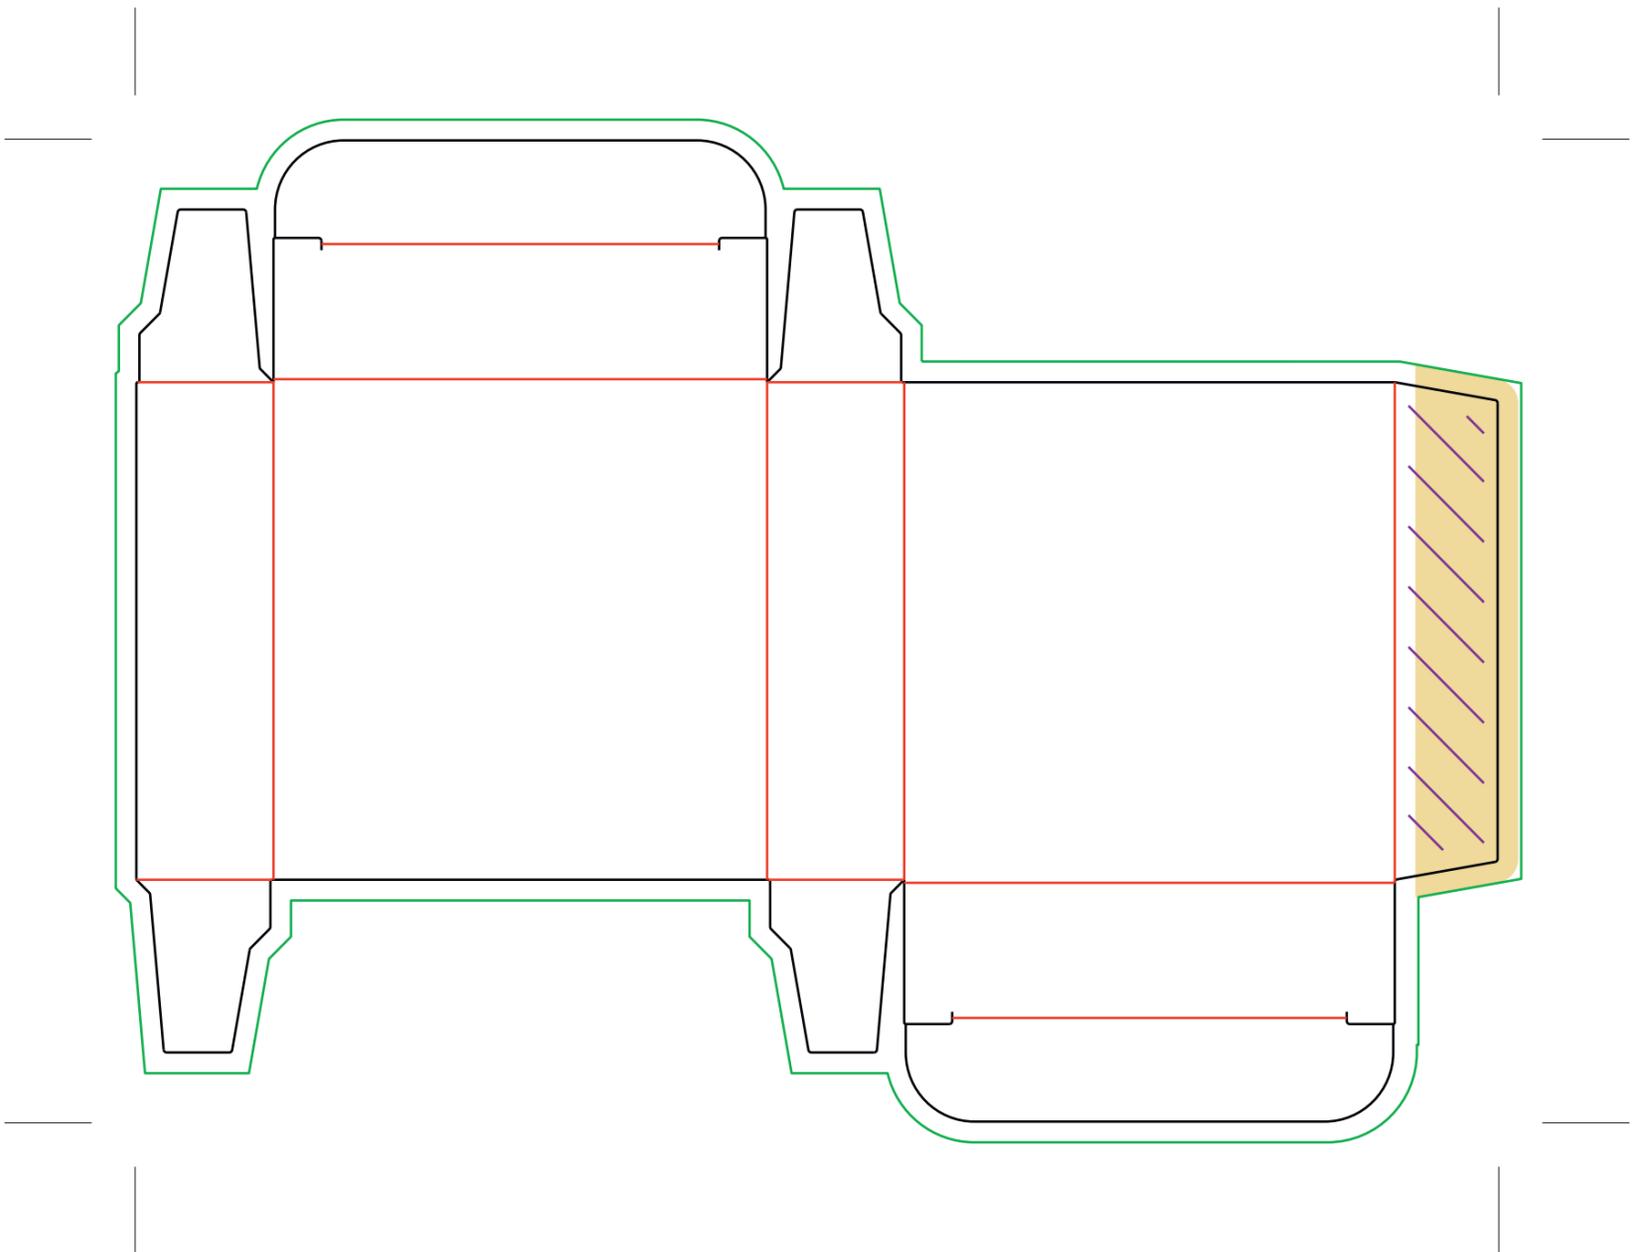

Medidas: 73x73x20 mm

El documento debe incluir un sangrado de 3 mm e imágenes a 300 ppp.



Sangrado necesario



Zona máxima de diseño




Zona de hendido



Zona sin impresión

CALENDARIO DE ADVIENTO DISPENSADOR

12

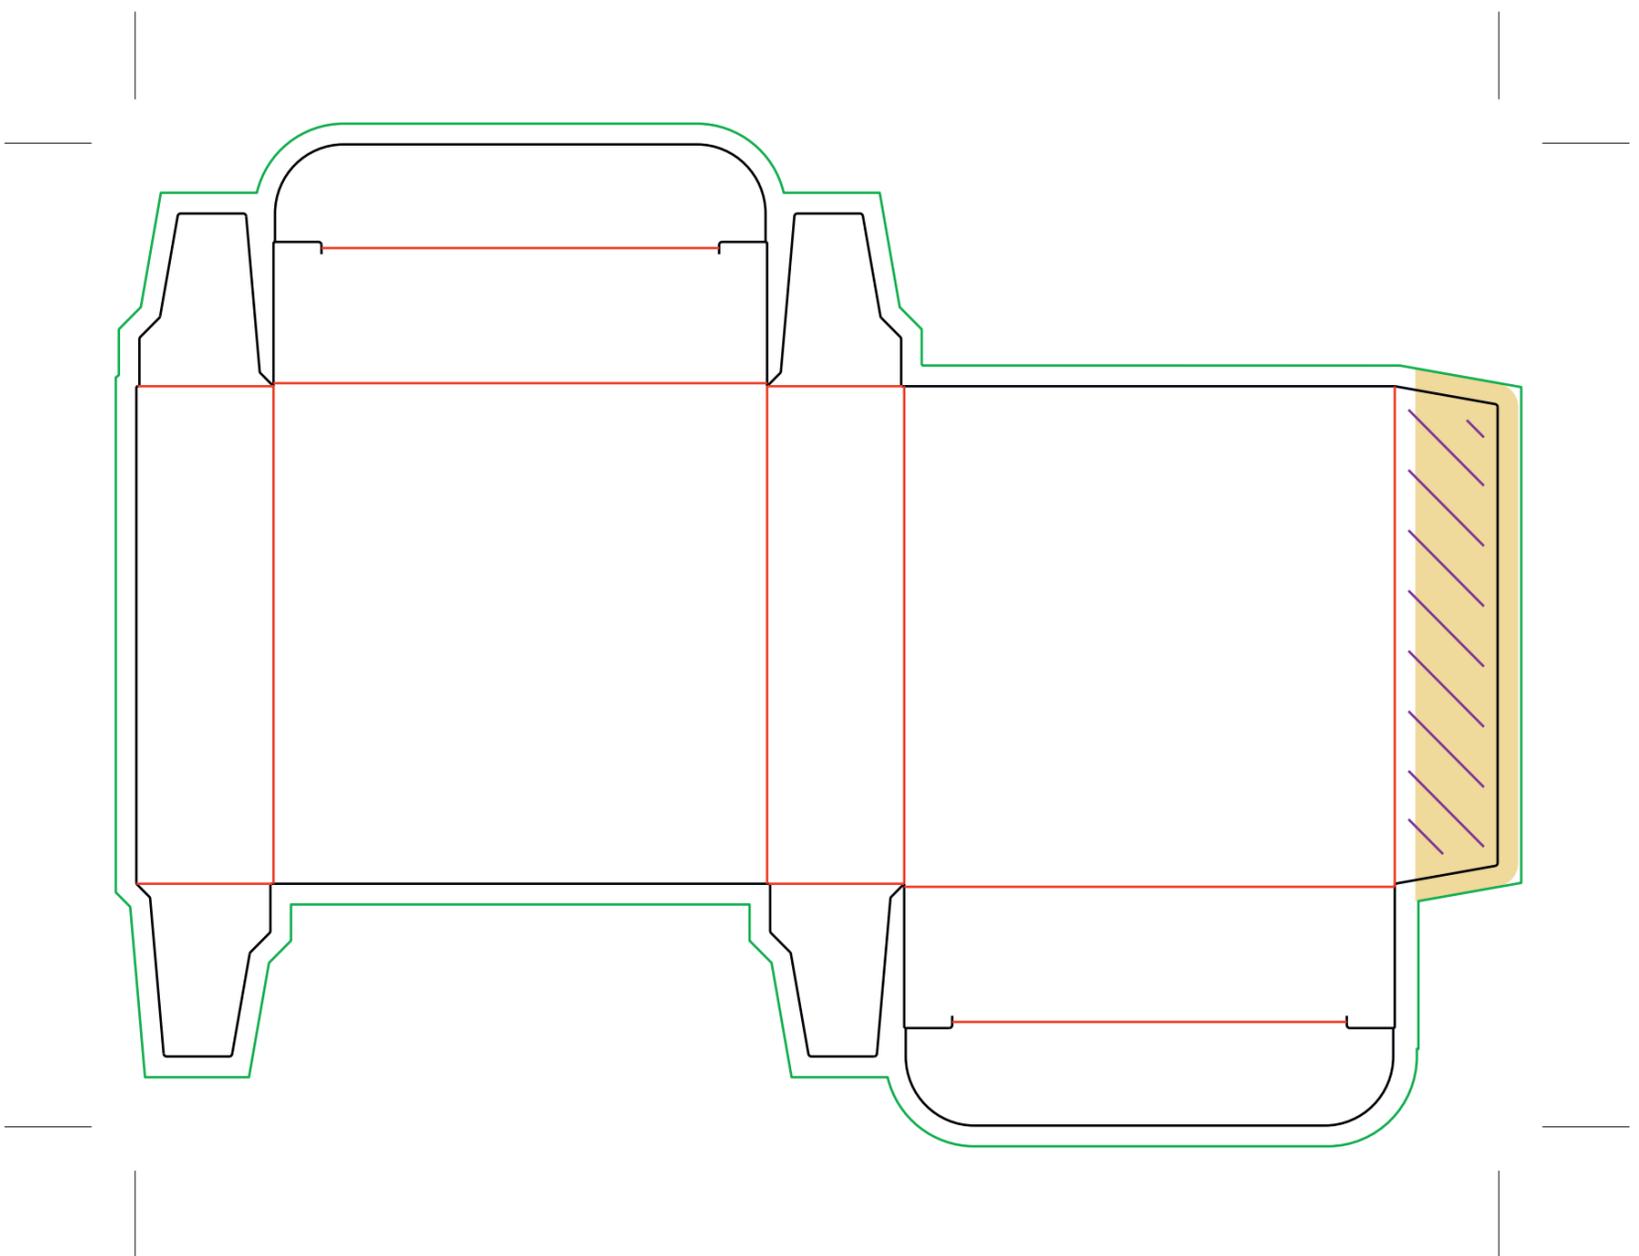

Medidas: 73x73x20 mm

El documento debe incluir un sangrado de 3 mm e imágenes a 300 ppp.



Sangrado necesario



Zona máxima de diseño




Zona de hendido



Zona sin impresión

CALENDARIO DE ADVIENTO DISPENSADOR

13

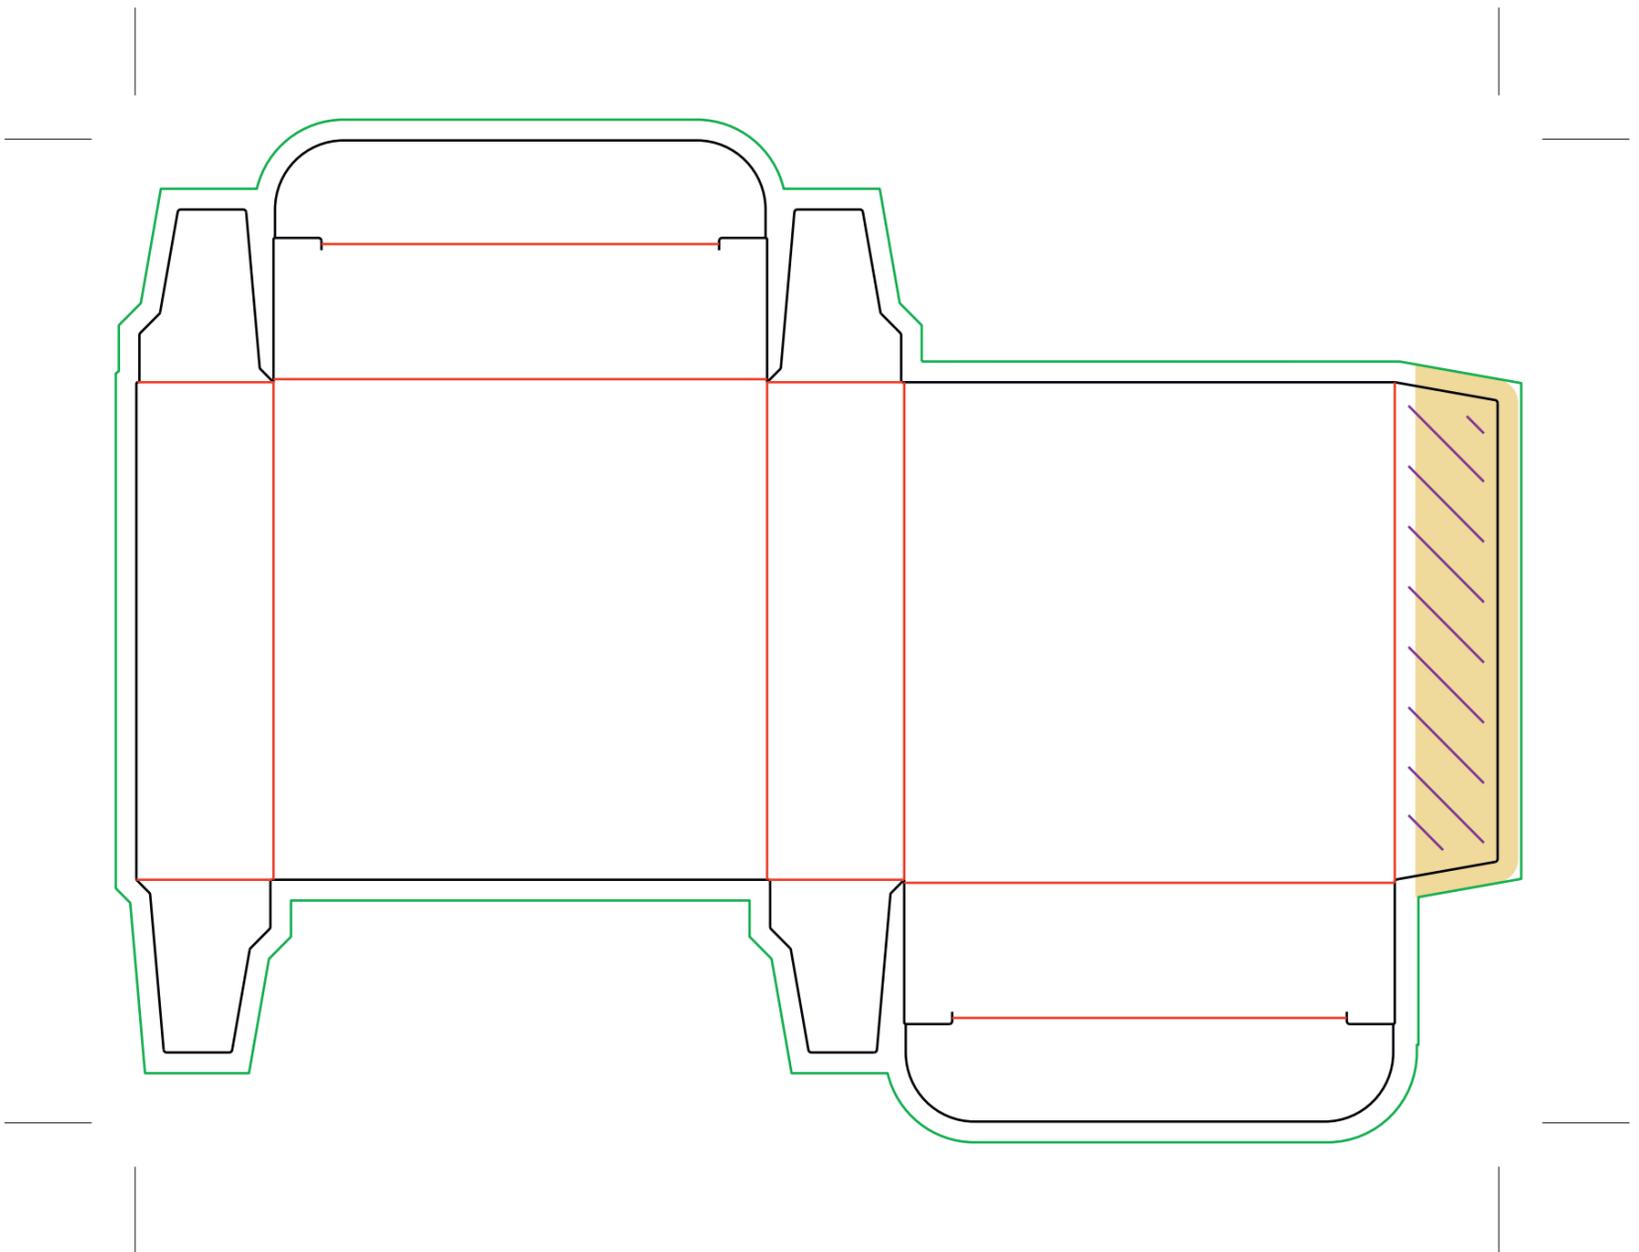

Medidas: 73x73x20 mm

El documento debe incluir un sangrado de 3 mm e imágenes a 300 ppp.



Sangrado necesario



Zona máxima de diseño




Zona de hendido



Zona sin impresión

CALENDARIO DE ADVIENTO DISPENSADOR

14

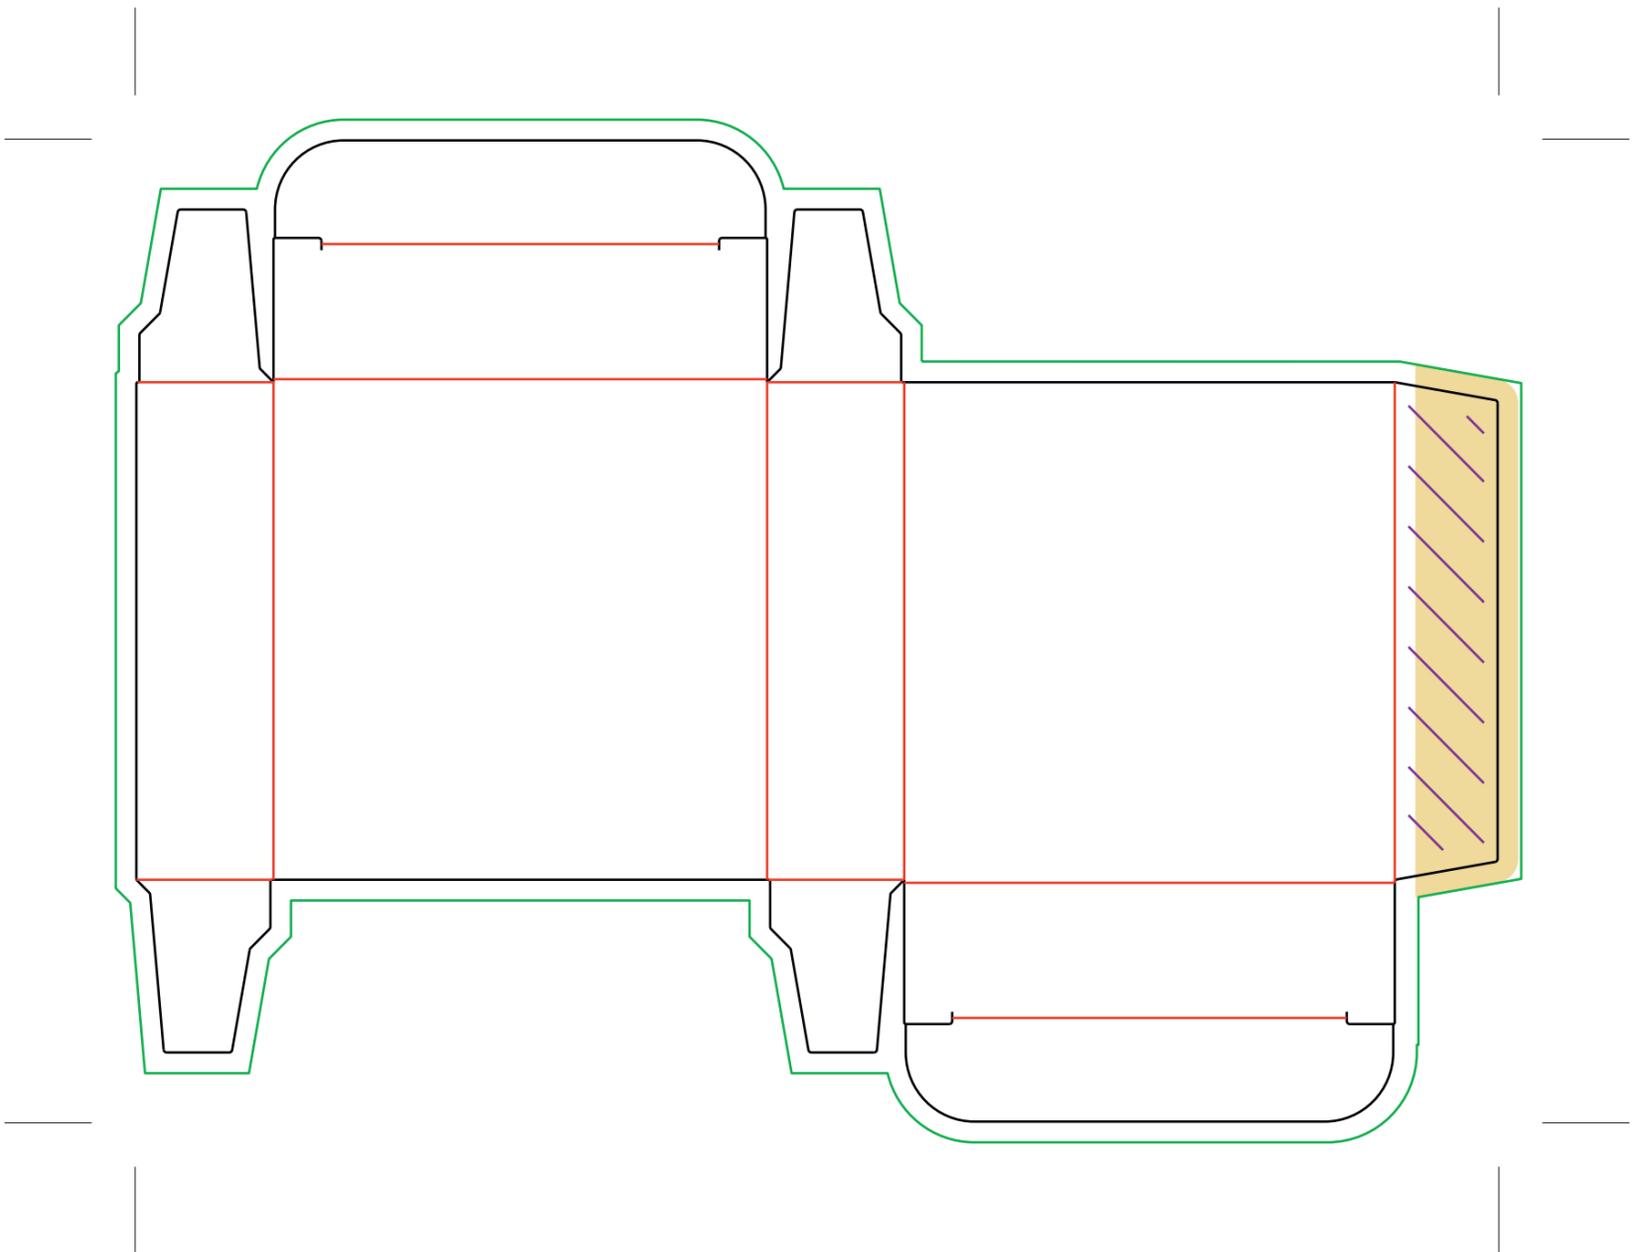

Medidas: 73x73x20 mm

El documento debe incluir un sangrado de 3 mm e imágenes a 300 ppp.



Sangrado necesario



Zona máxima de diseño




Zona de hendido



Zona sin impresión

CALENDARIO DE ADVIENTO DISPENSADOR

15

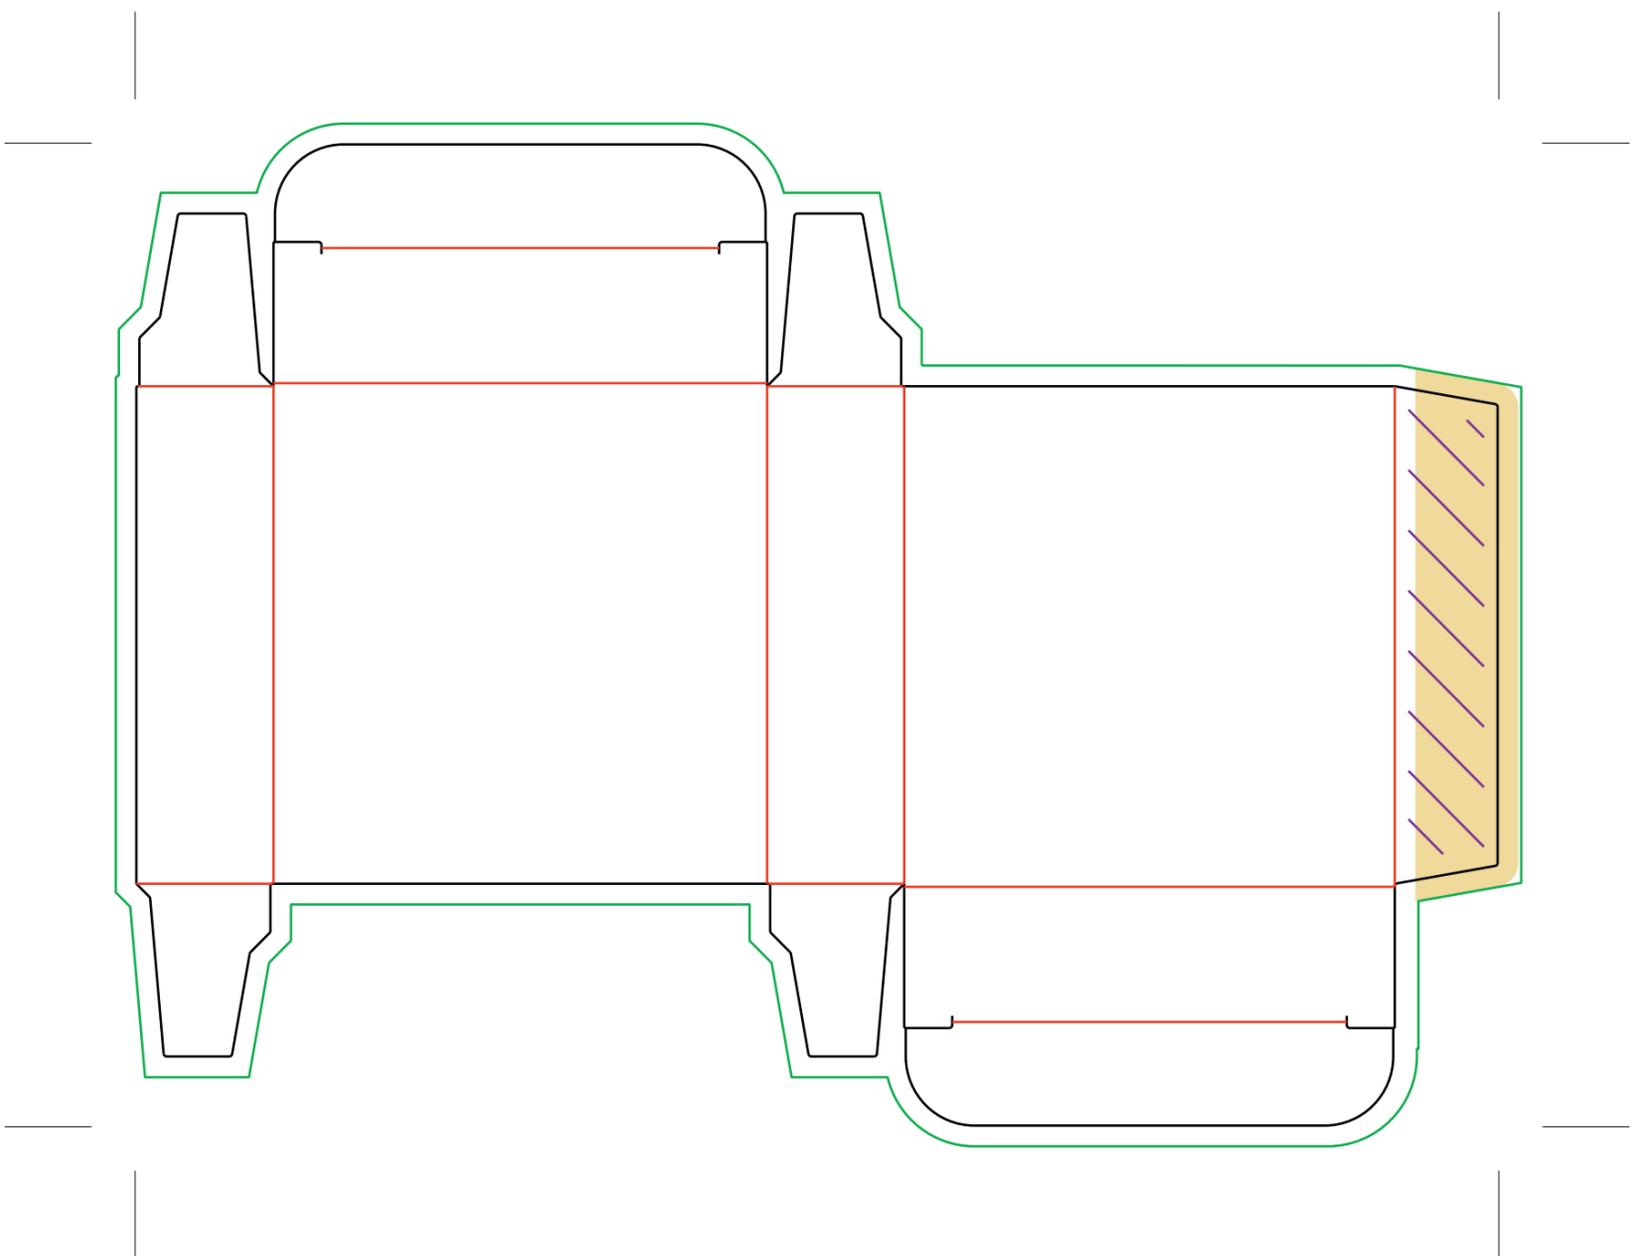

Medidas: 73x73x20 mm

El documento debe incluir un sangrado de 3 mm e imágenes a 300 ppp.



Sangrado necesario



Zona máxima de diseño




Zona de hendido



Zona sin impresión

CALENDARIO DE ADVIENTO DISPENSADOR

16

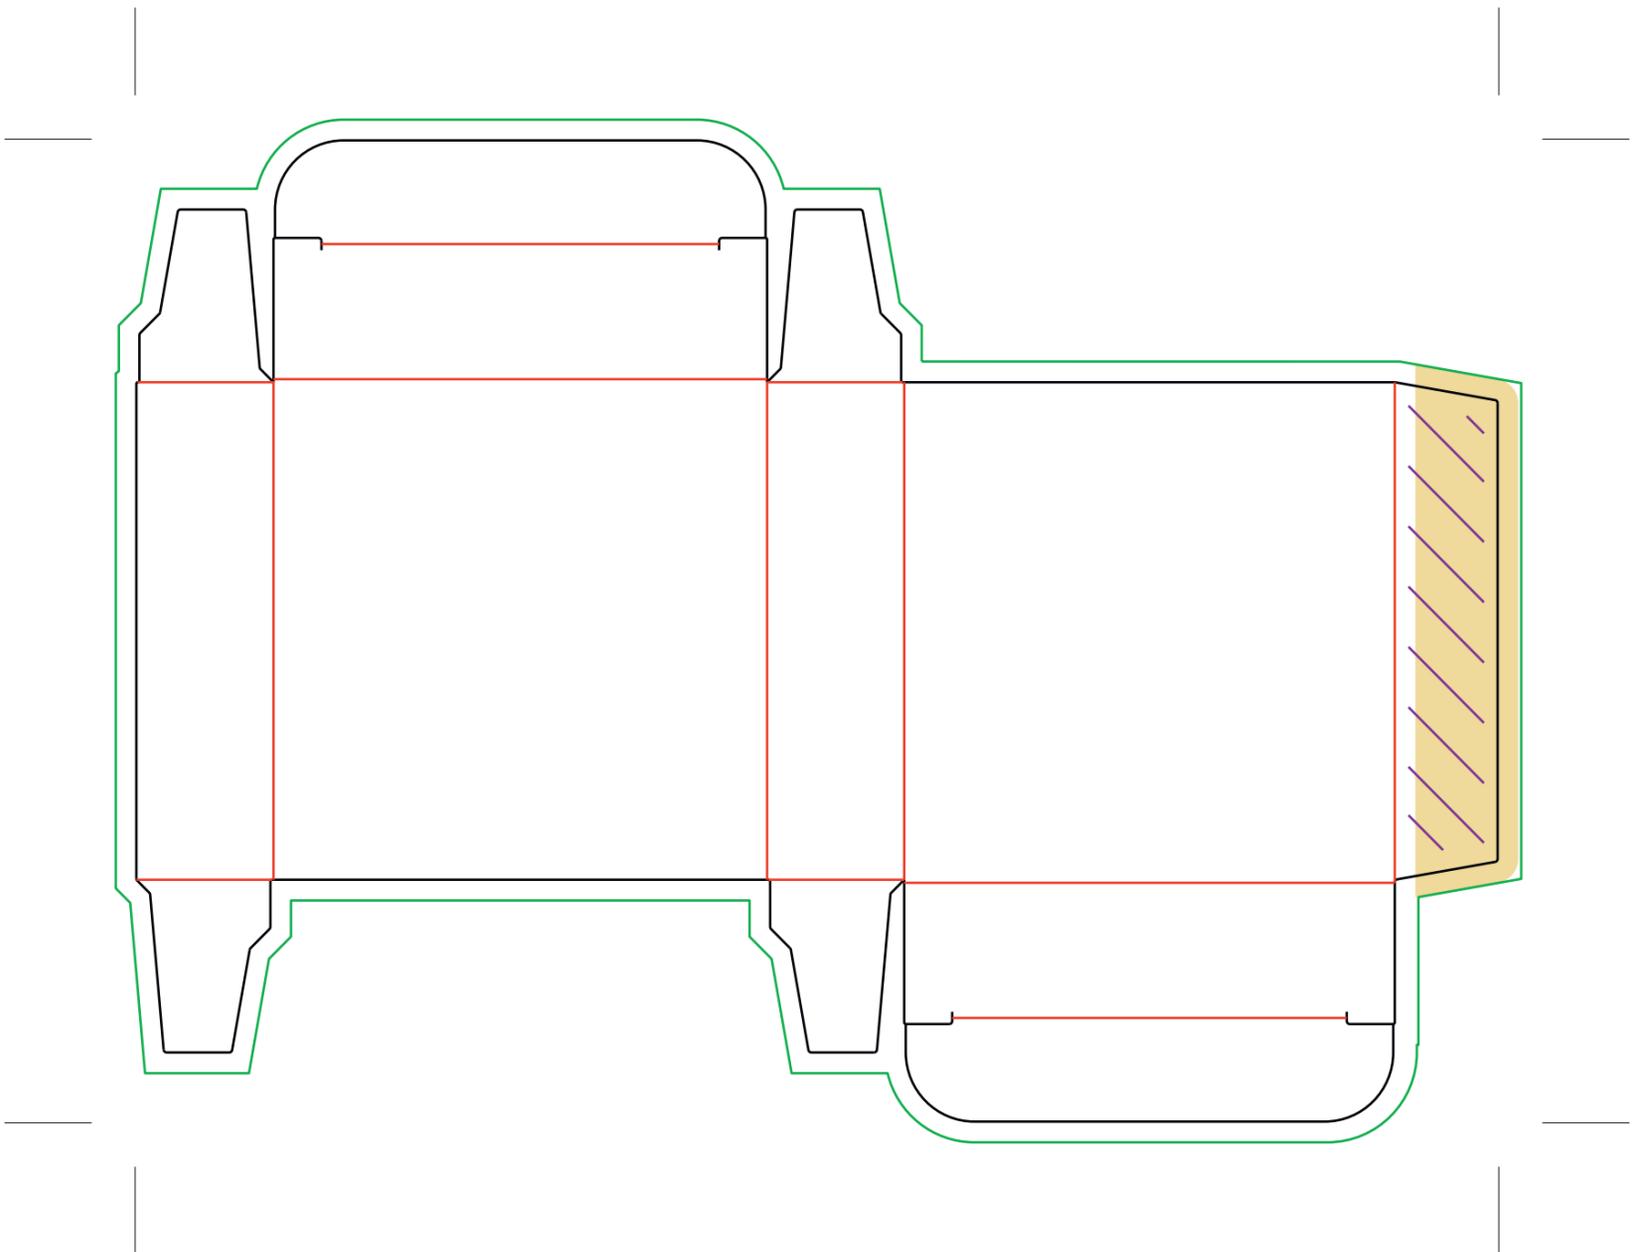

Medidas: 73x73x20 mm

El documento debe incluir un sangrado de 3 mm e imágenes a 300 ppp.



Sangrado necesario



Zona máxima de diseño




Zona de hendido



Zona sin impresión

CALENDARIO DE ADVIENTO DISPENSADOR

17

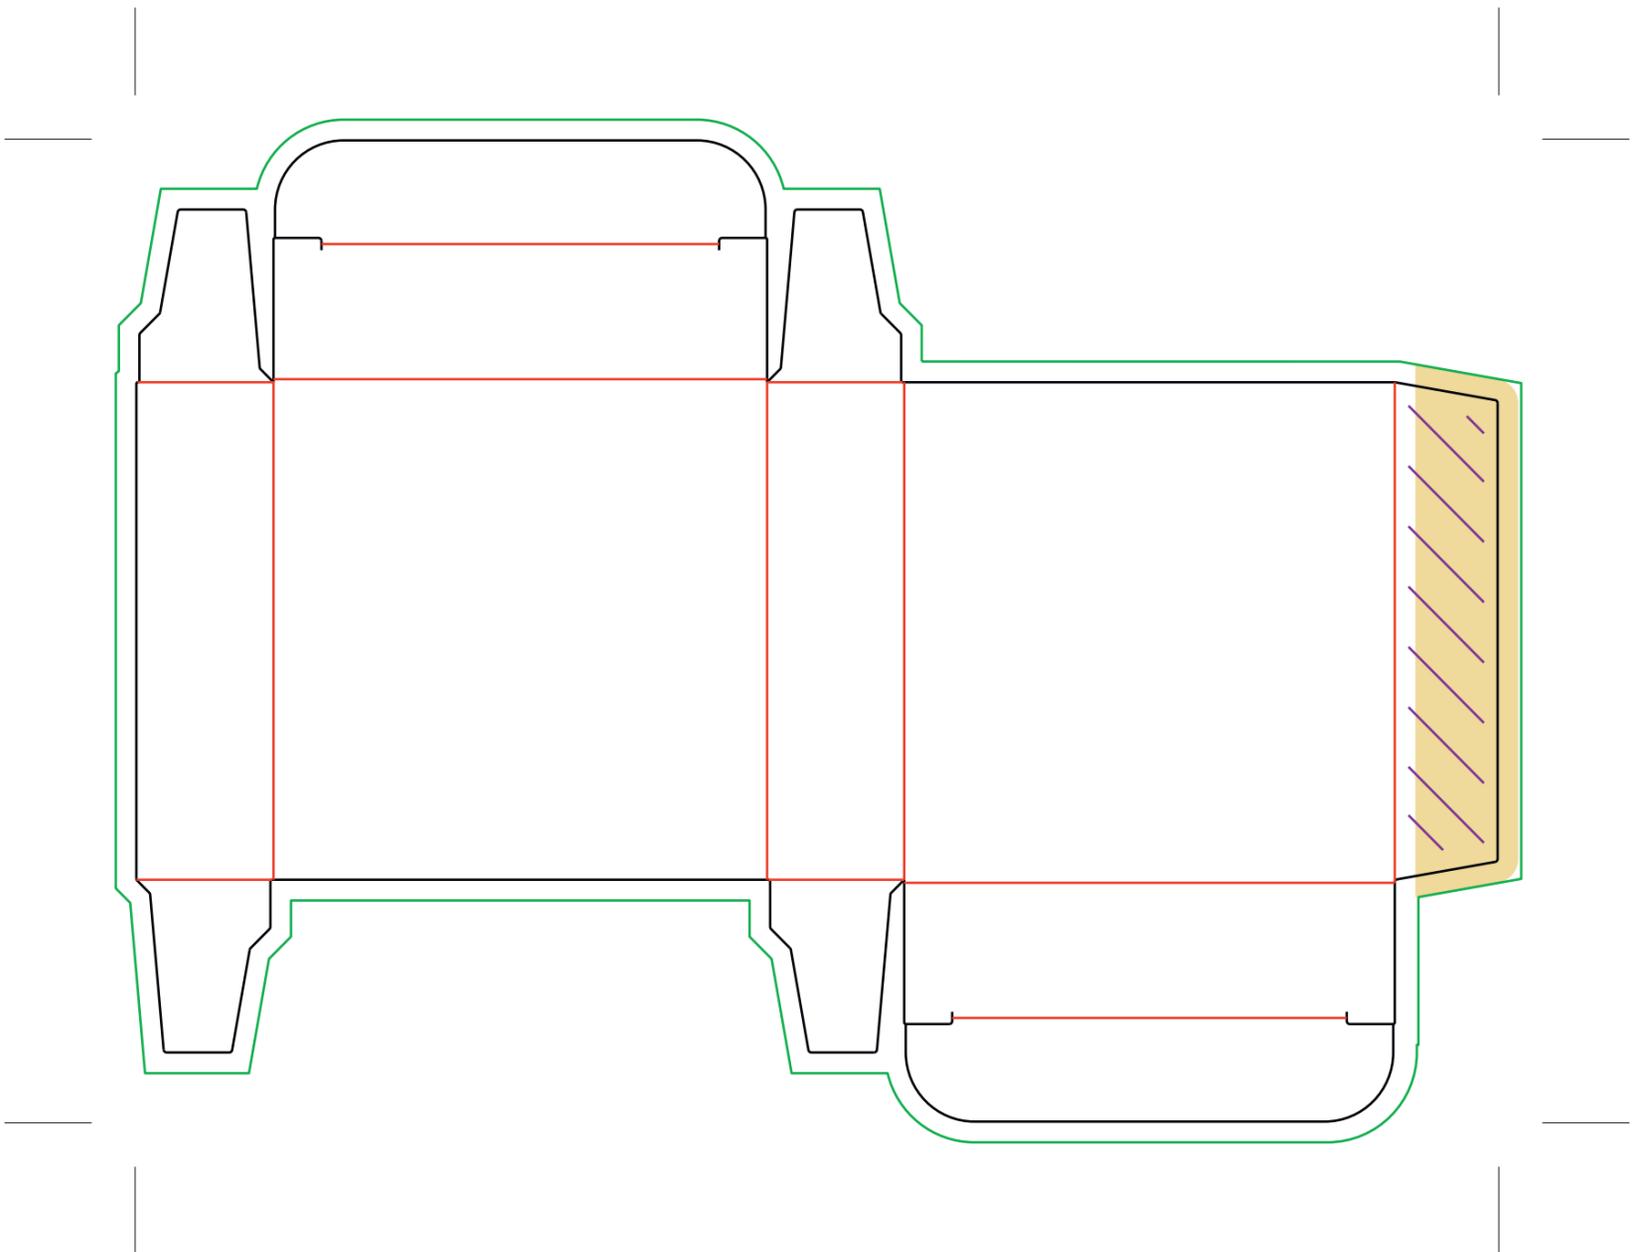

Medidas: 73x73x20 mm

El documento debe incluir un sangrado de 3 mm e imágenes a 300 ppp.



Sangrado necesario



Zona máxima de diseño




Zona de hendido



Zona sin impresión

CALENDARIO DE ADVIENTO DISPENSADOR

18

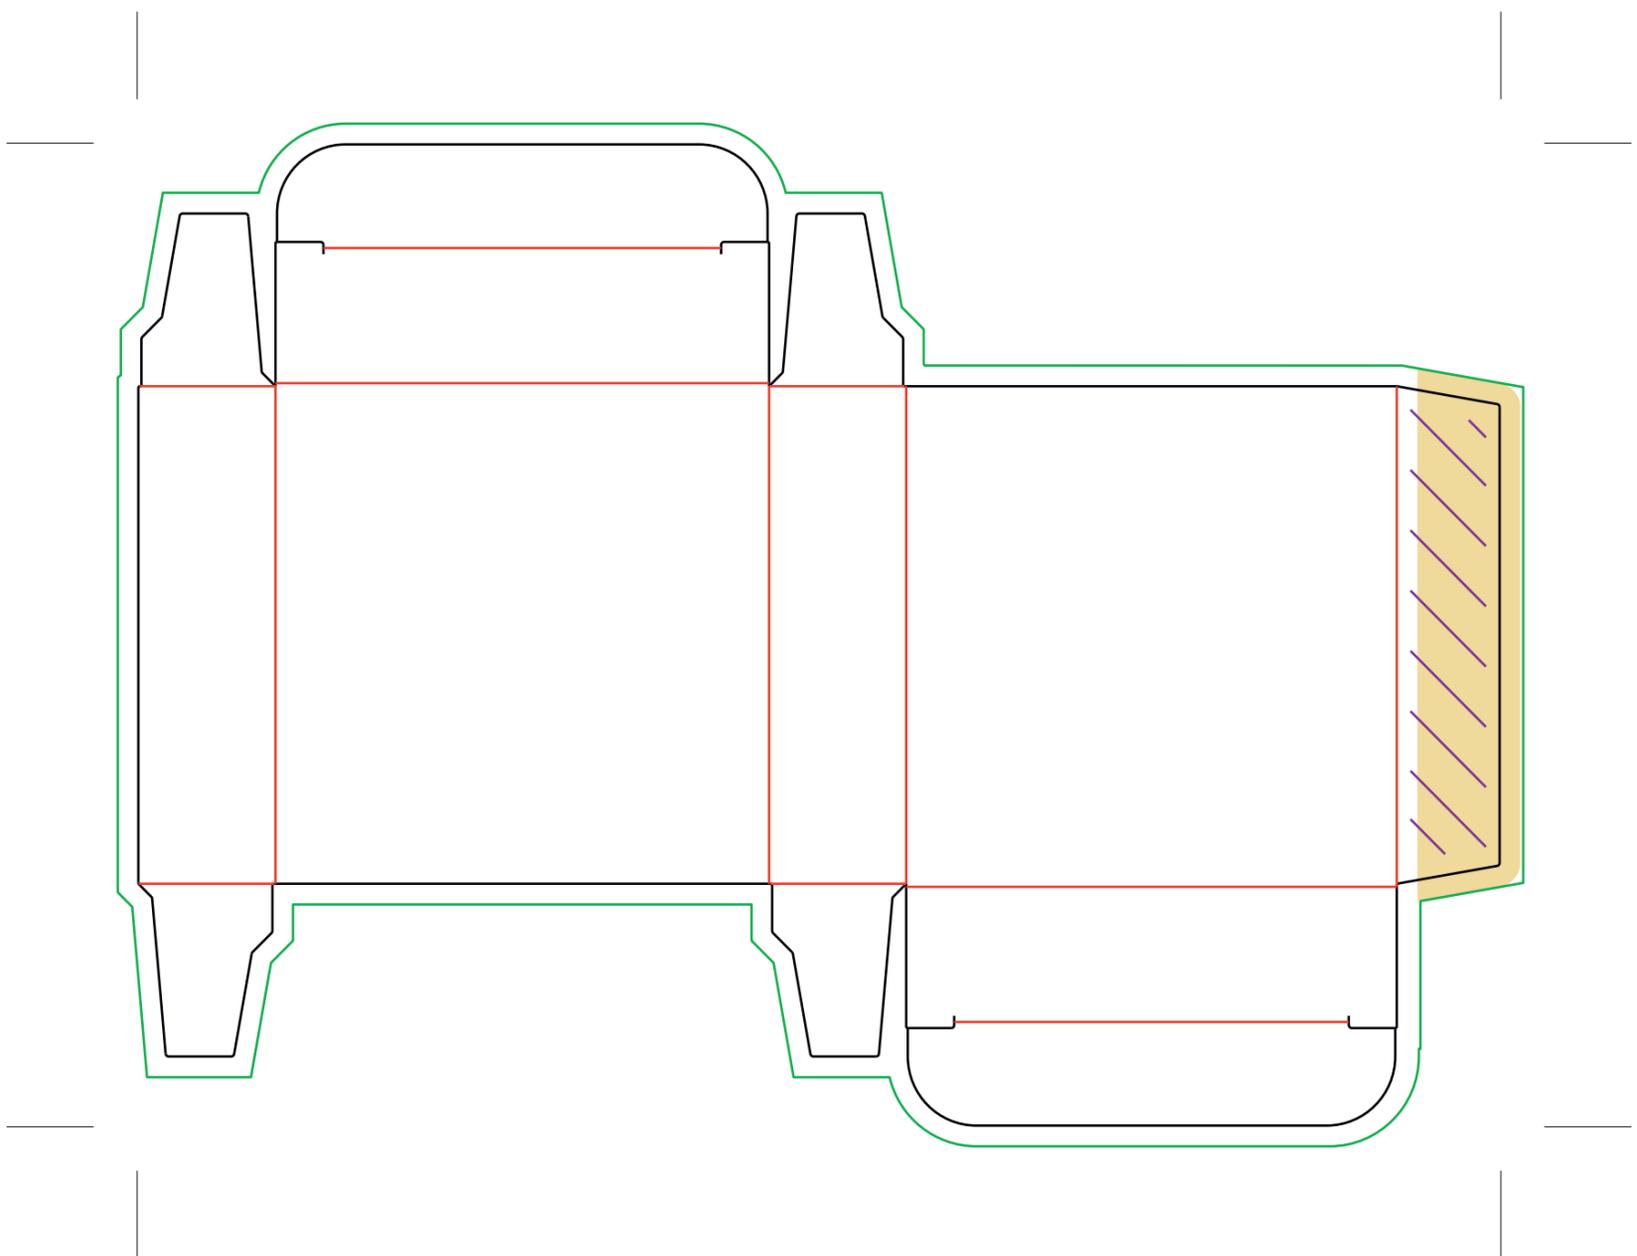

Medidas: 73x73x20 mm

El documento debe incluir un sangrado de 3 mm e imágenes a 300 ppp.



Sangrado necesario



Zona máxima de diseño




Zona de hendido



Zona sin impresión

CALENDARIO DE ADVIENTO DISPENSADOR

19

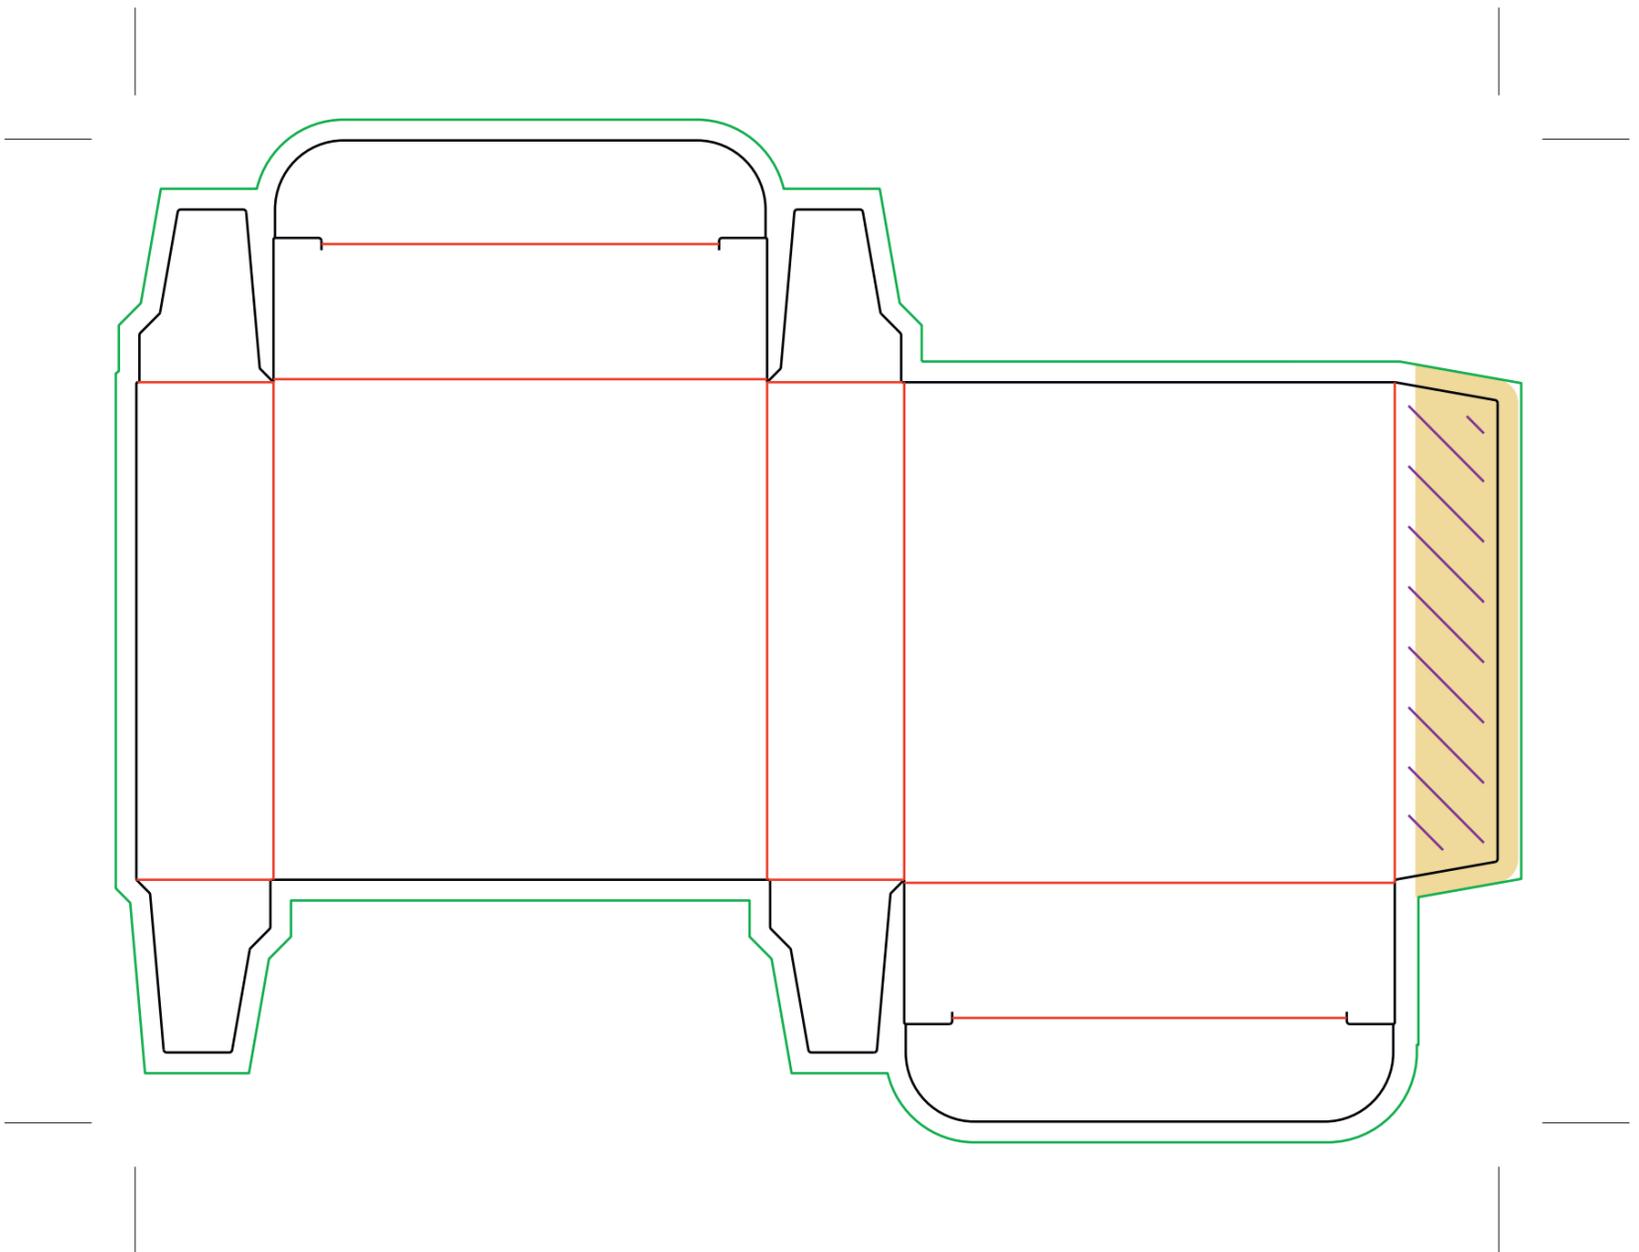

Medidas: 73x73x20 mm

El documento debe incluir un sangrado de 3 mm e imágenes a 300 ppp.



Sangrado necesario



Zona máxima de diseño




Zona de hendido



Zona sin impresión

CALENDARIO DE ADVIENTO DISPENSADOR

20

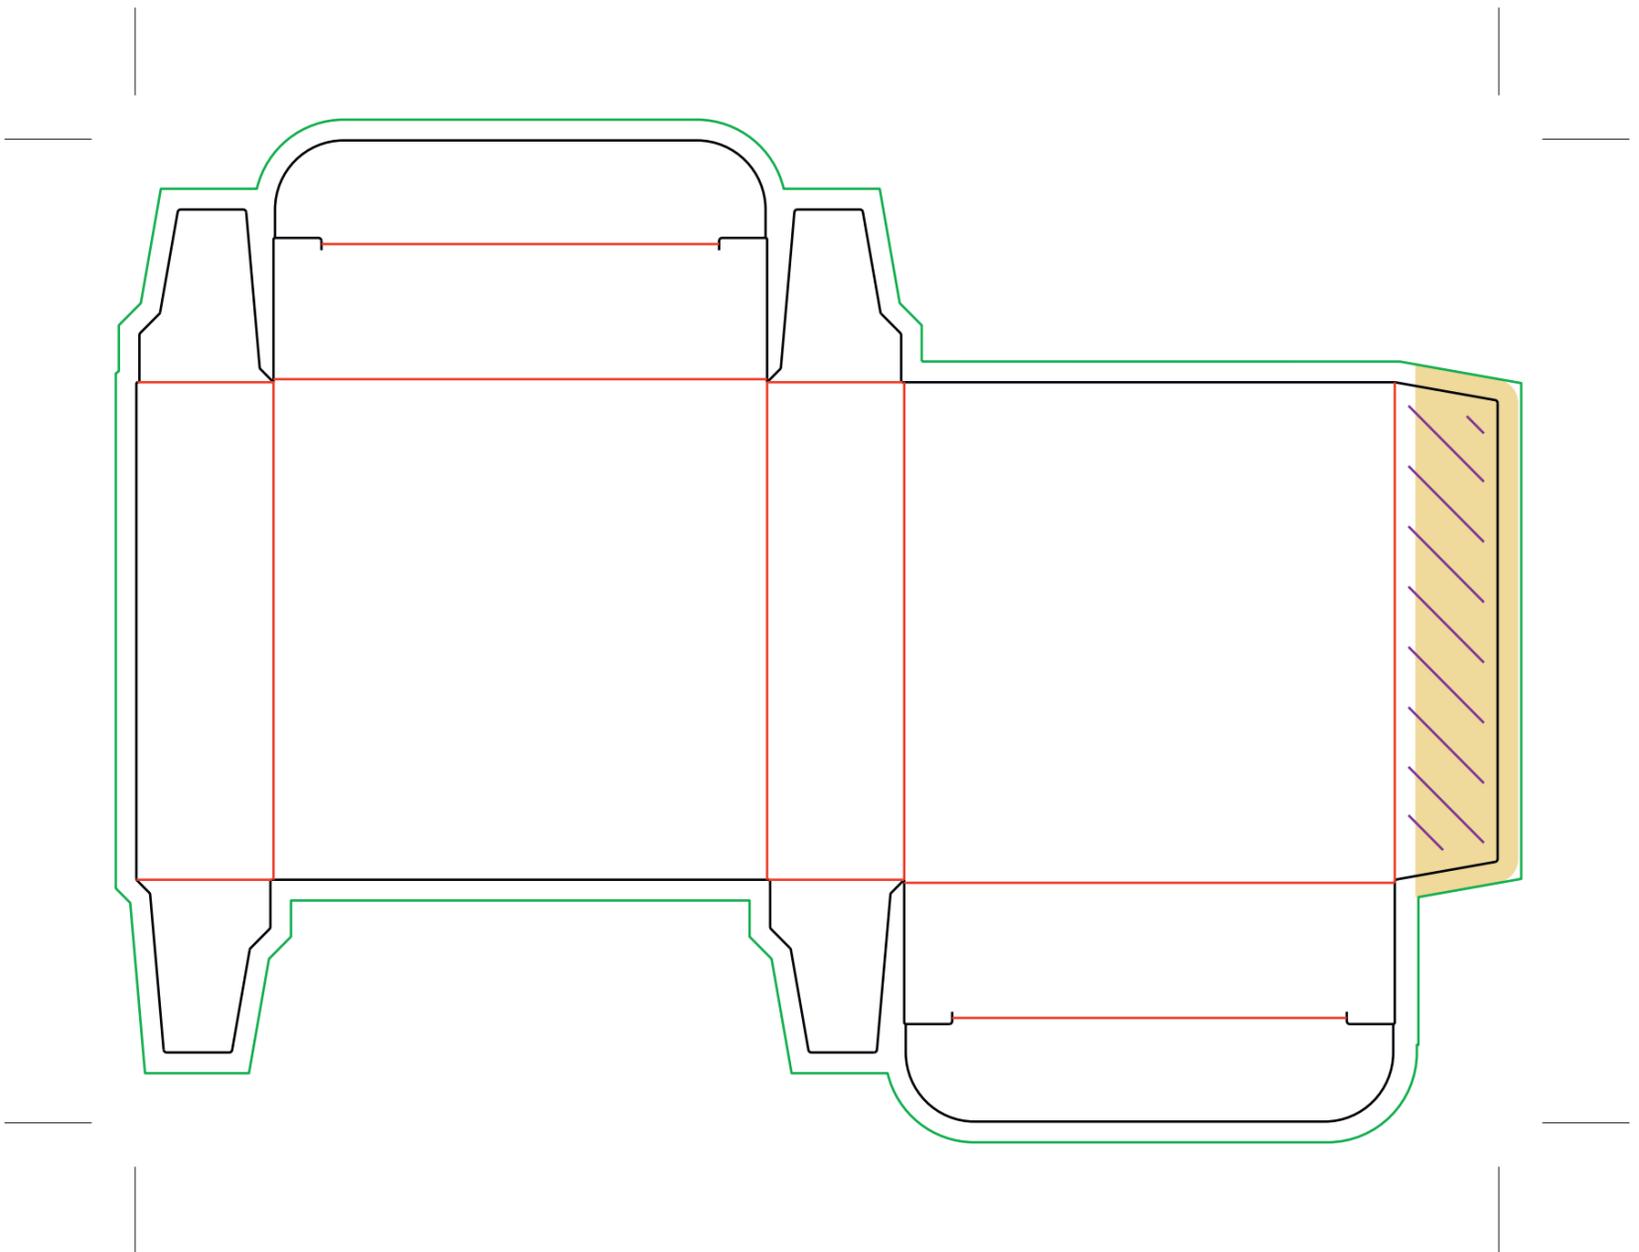

Medidas: 73x73x20 mm

El documento debe incluir un sangrado de 3 mm e imágenes a 300 ppp.



Sangrado necesario



Zona máxima de diseño




Zona de hendido



Zona sin impresión

CALENDARIO DE ADVIENTO DISPENSADOR

21

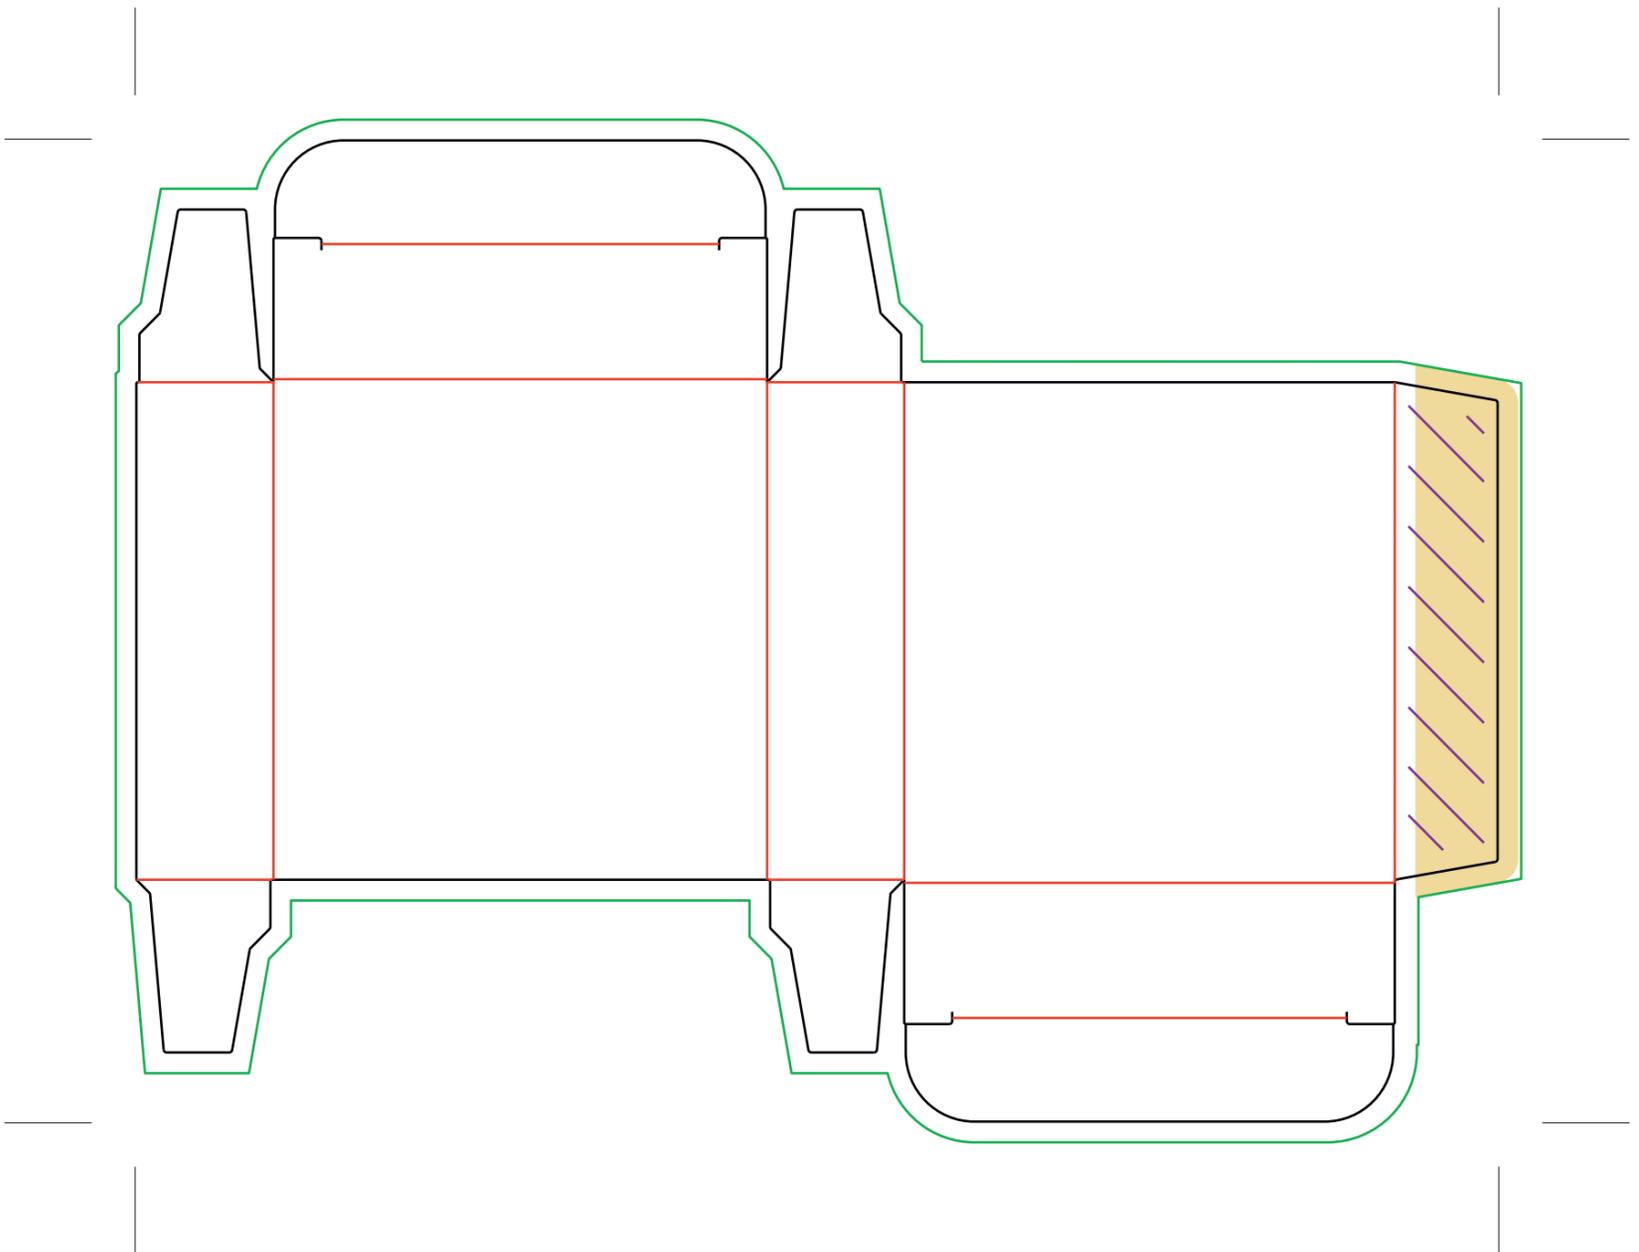

Medidas: 73x73x20 mm

El documento debe incluir un sangrado de 3 mm e imágenes a 300 ppp.



Sangrado necesario



Zona máxima de diseño




Zona de hendido



Zona sin impresión

CALENDARIO DE ADVIENTO DISPENSADOR

22

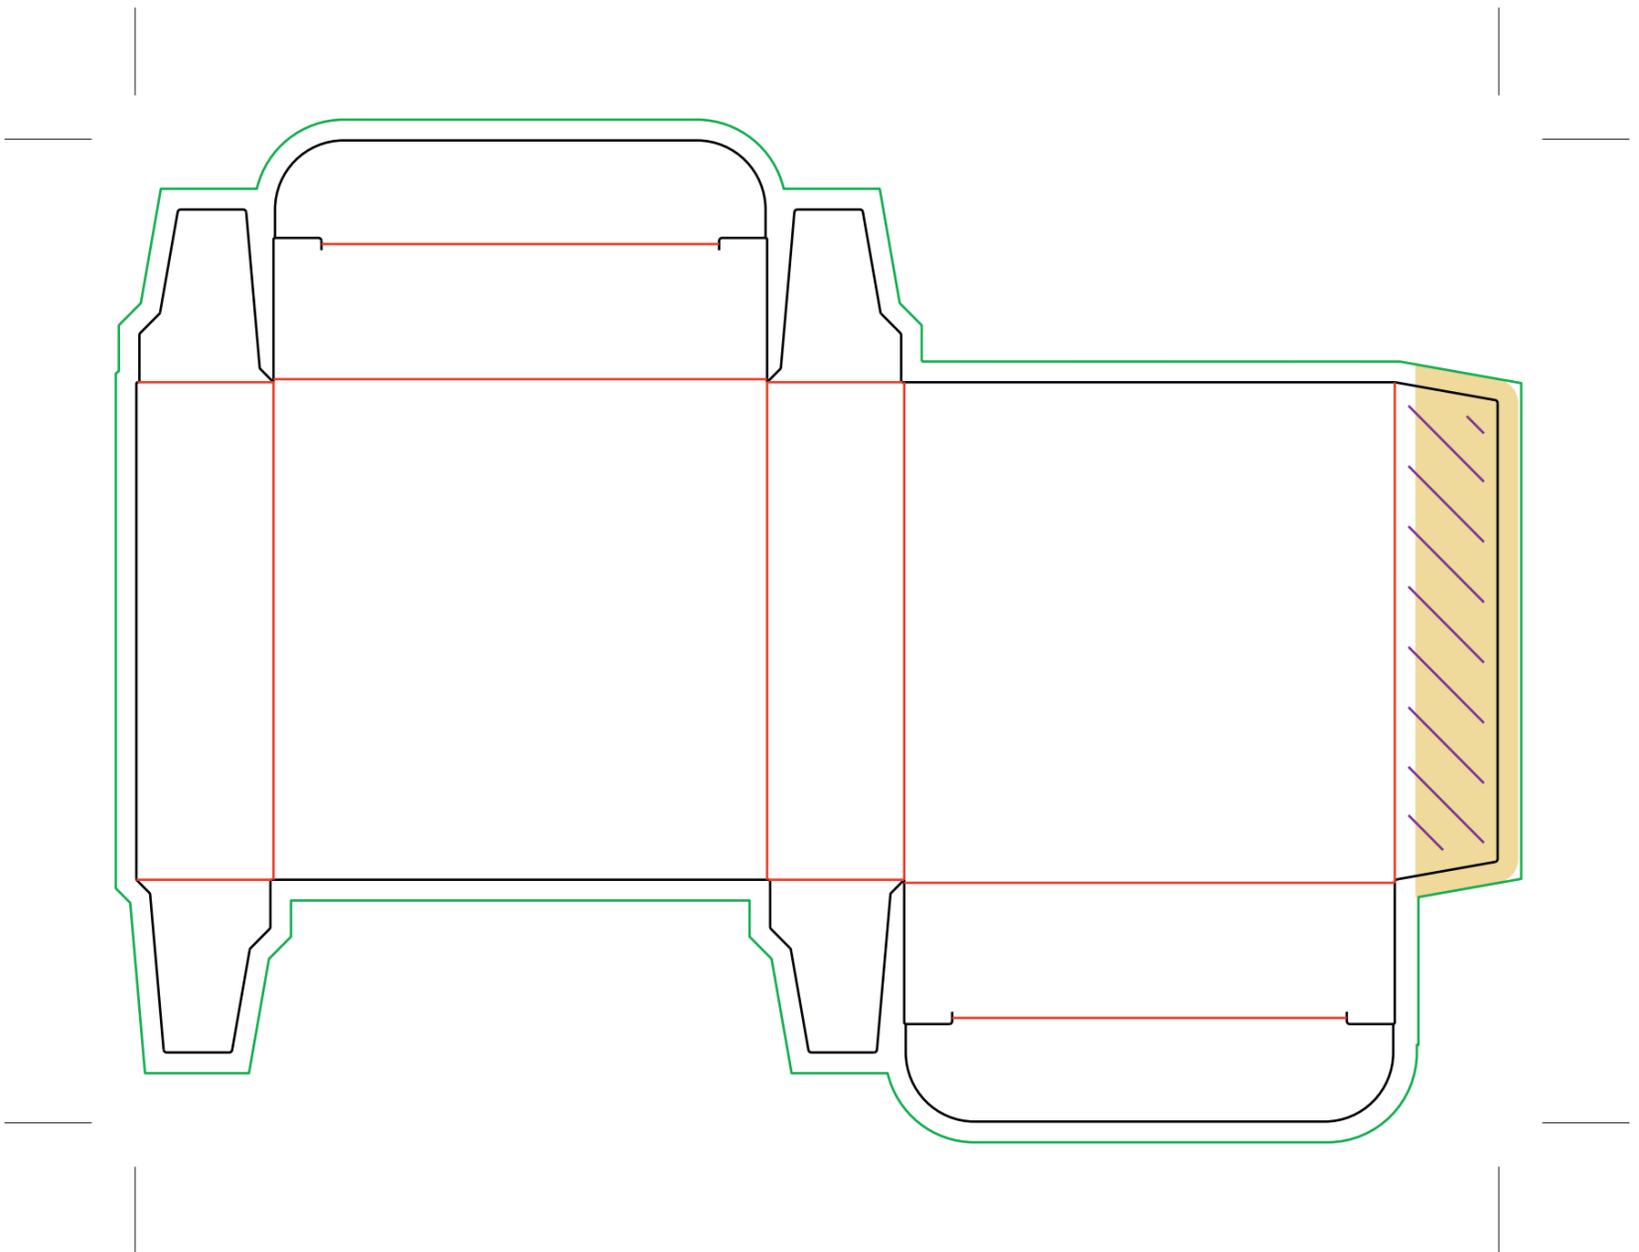

Medidas: 73x73x20 mm

El documento debe incluir un sangrado de 3 mm e imágenes a 300 ppp.



Sangrado necesario



Zona máxima de diseño




Zona de hendido



Zona sin impresión

CALENDARIO DE ADVIENTO DISPENSADOR

23

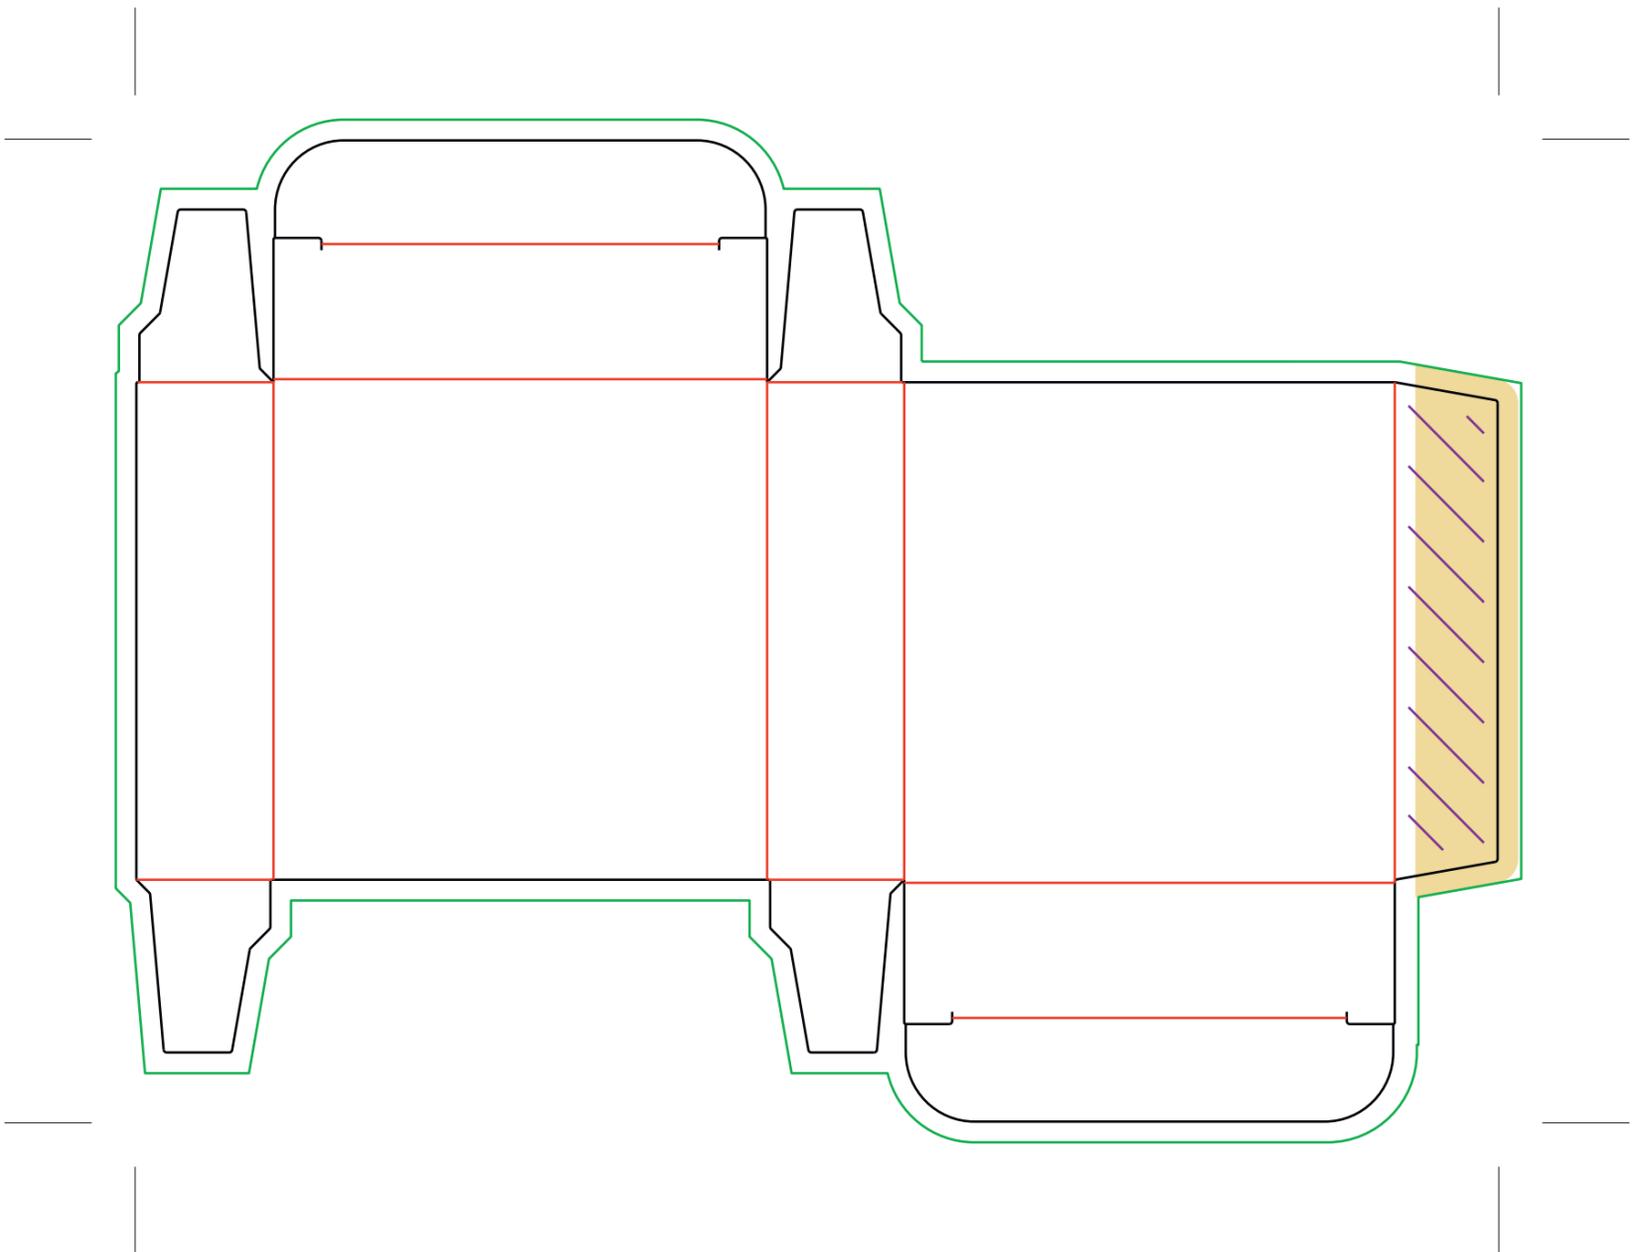

Medidas: 73x73x20 mm

El documento debe incluir un sangrado de 3 mm e imágenes a 300 ppp.



Sangrado necesario



Zona máxima de diseño




Zona de hendido



Zona sin impresión

CALENDARIO DE ADVIENTO DISPENSADOR

24

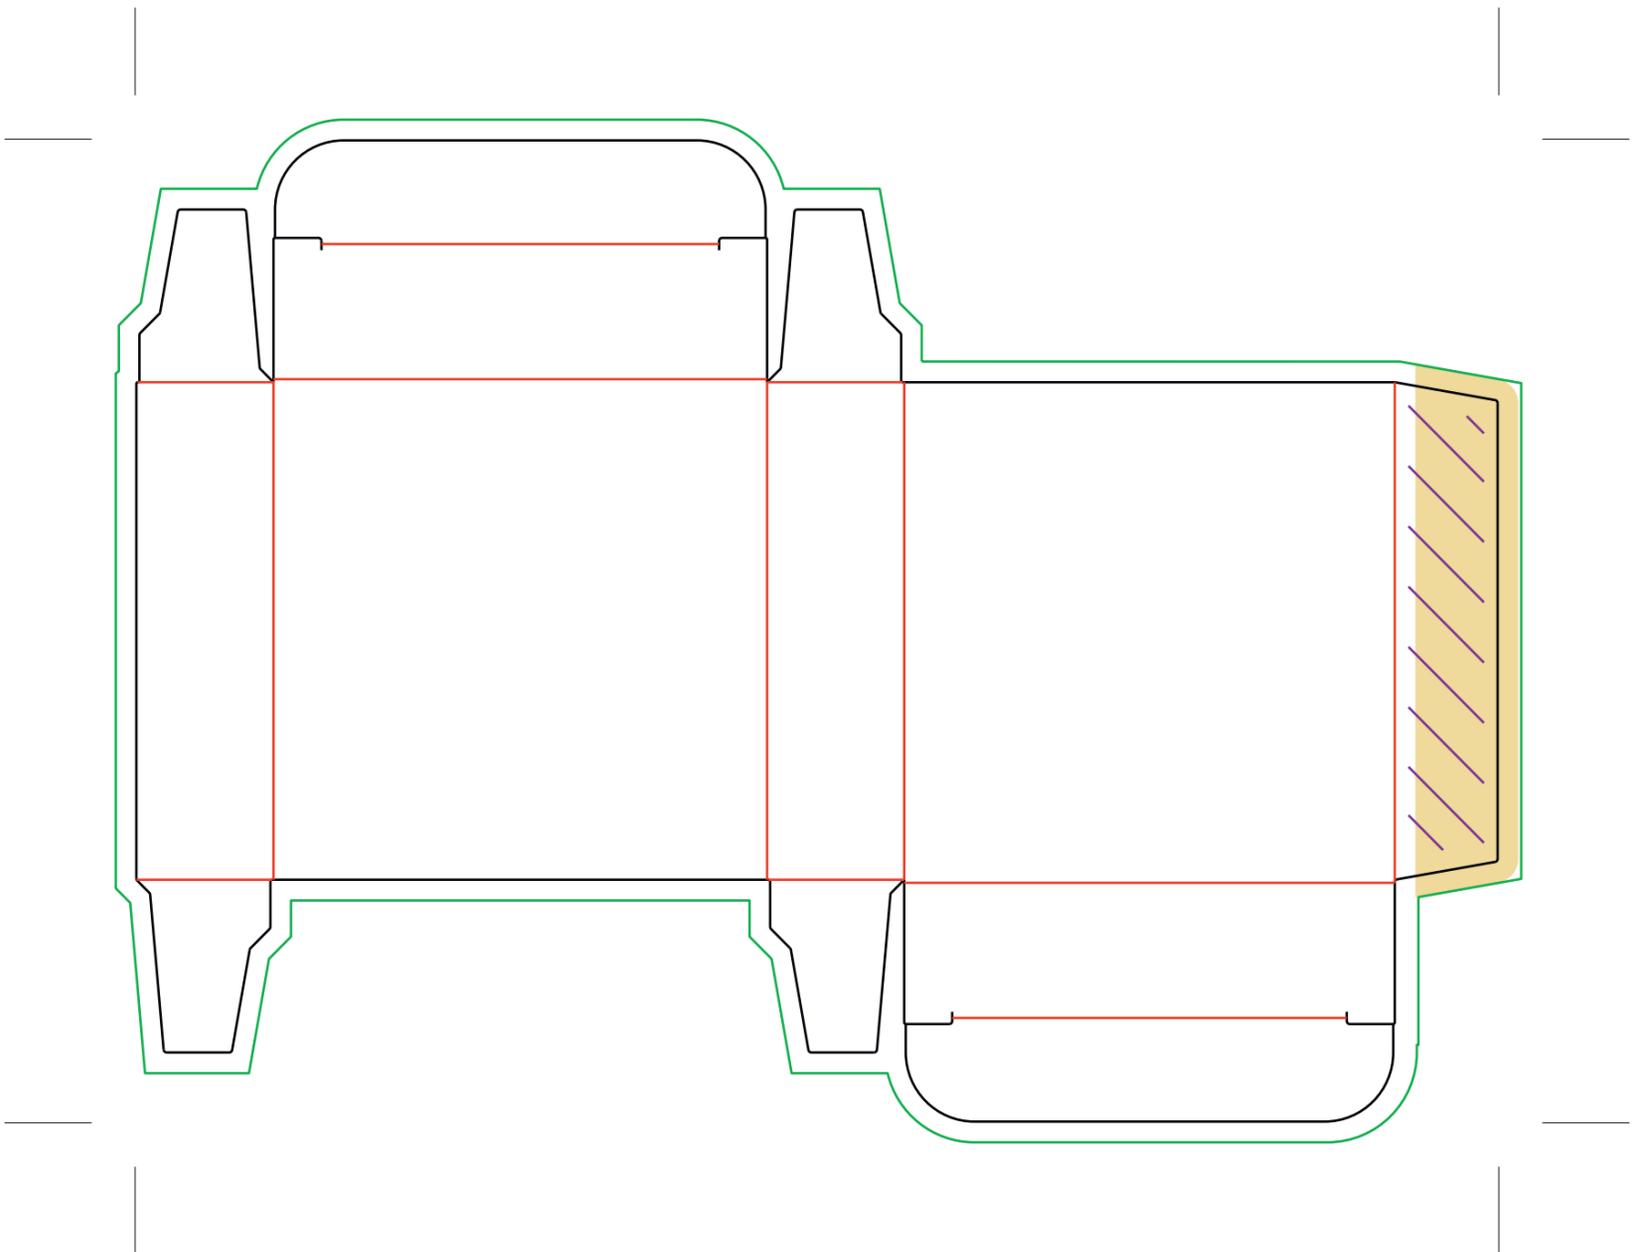

Medidas: 73x73x20 mm

El documento debe incluir un sangrado de 3 mm e imágenes a 300 ppp.



Sangrado necesario



Zona máxima de diseño




Zona de hendido



Zona sin impresión

CALENDARIO DE ADVIENTO DISPENSADOR

25

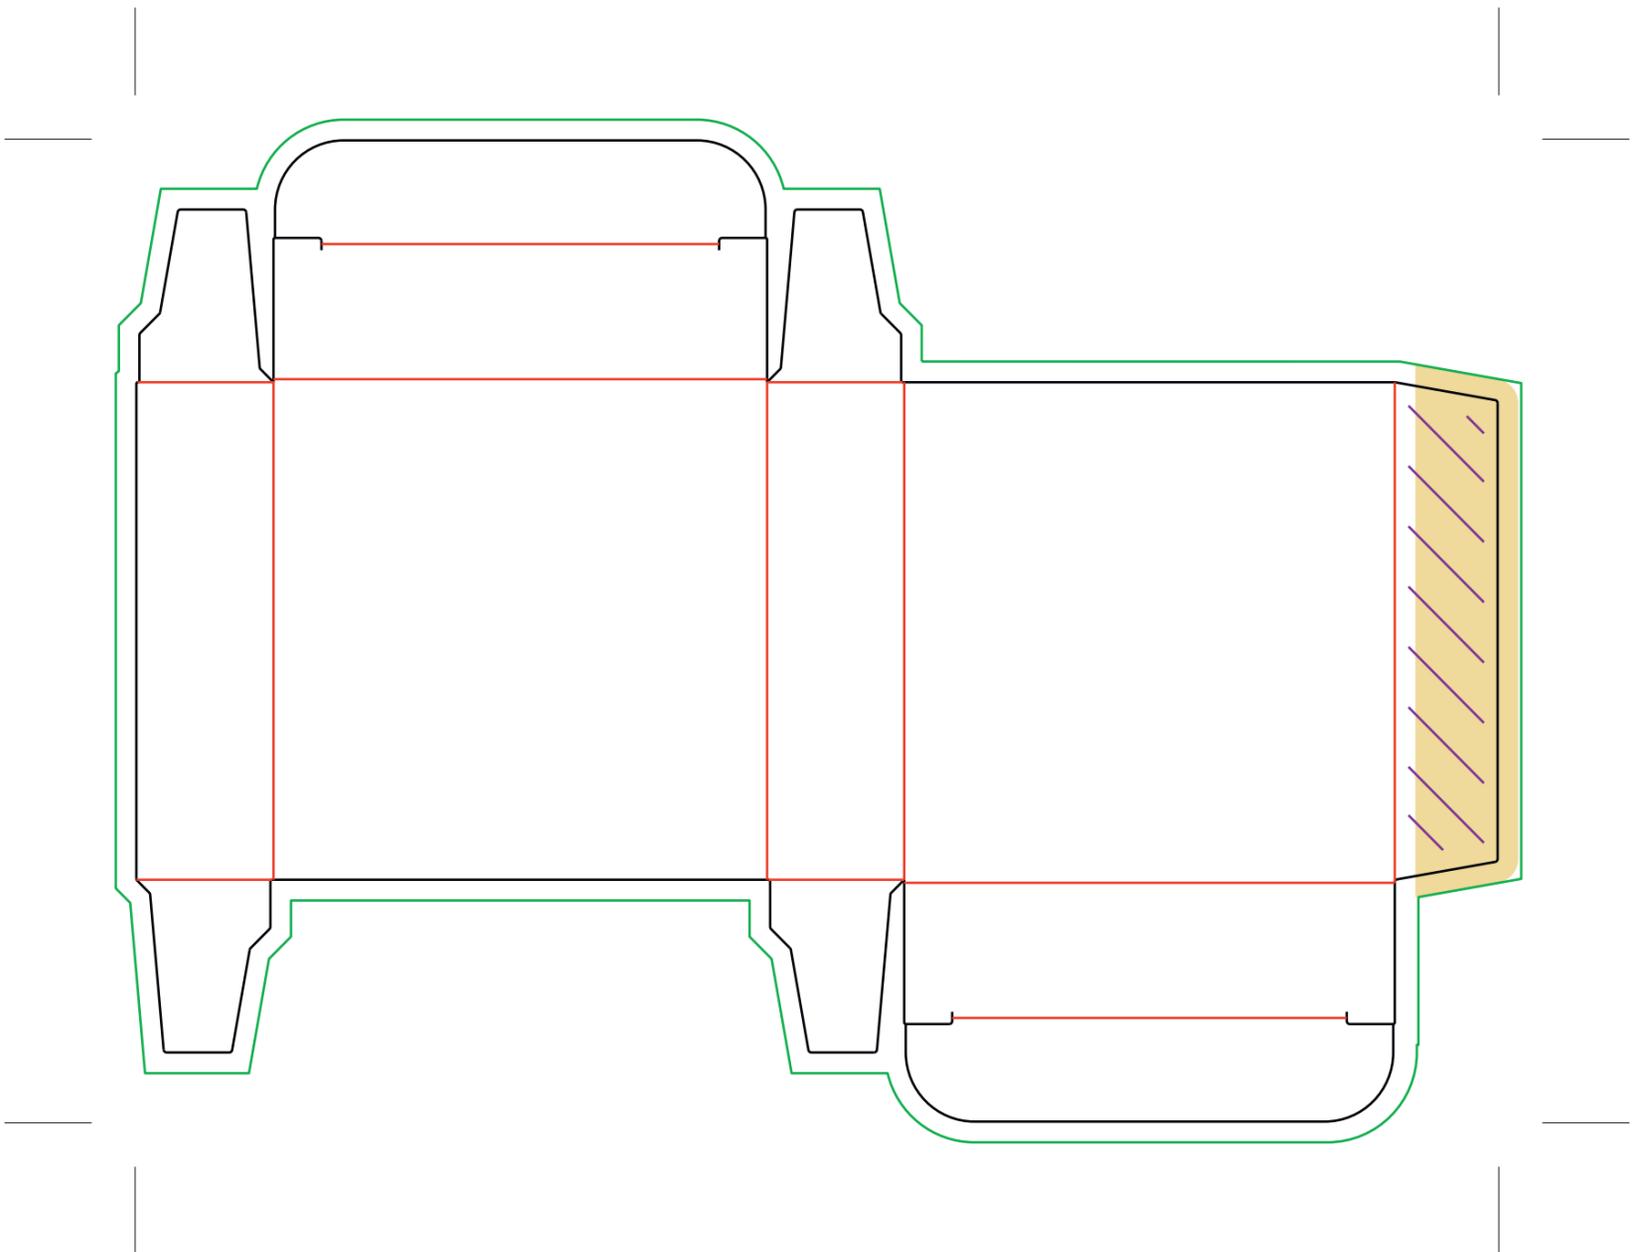

Medidas: 73x73x20 mm

El documento debe incluir un sangrado de 3 mm e imágenes a 300 ppp.



Sangrado necesario



Zona máxima de diseño



Zona de hendido



Zona sin impresión